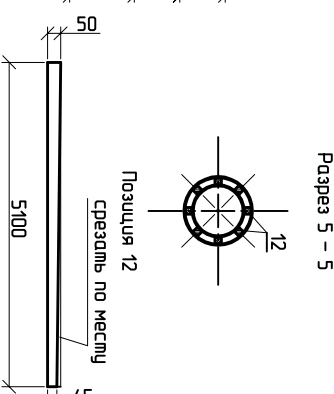

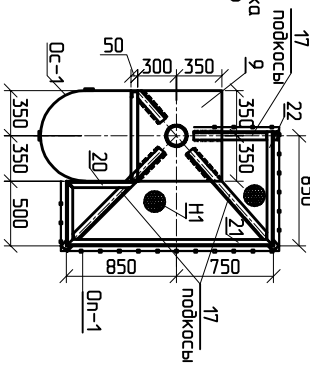
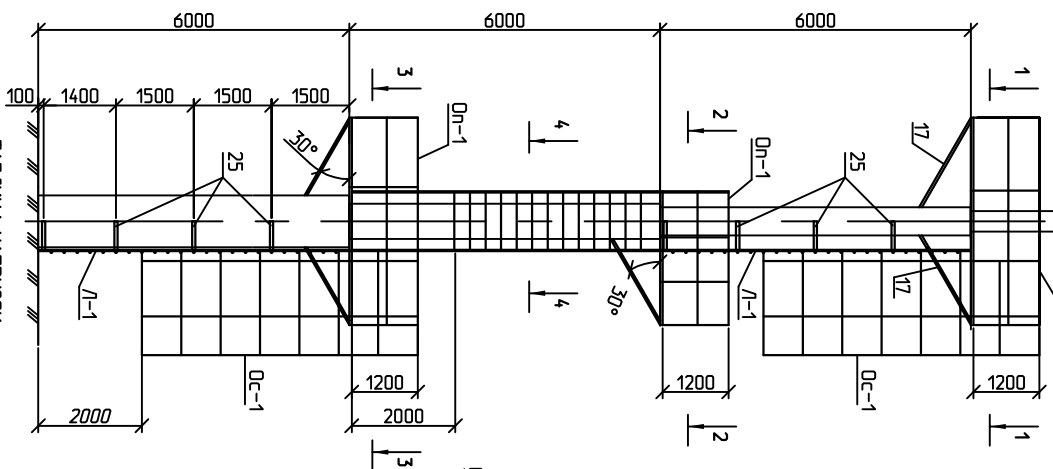


ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

Схема нагрузки	Расчетная нагрузка $N=5,0\text{м}$ $Q_x=0,9\text{м}$ $M_x=9,5\text{мм}$
---------------------------	--

[illegible]

1. Материал мембраноконструкций сталь марки – для труб 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89, С345-3 для опорных листов и С245 по ГОСТ 27772-88 для остаточных элементов.
2. Сильная сторона выломана из трубы по ГОСТ 10704-91 диаметром 530х12, длиной 8,6 метров. Нижний конец трубы-сбоку разрезается по шовному и заваривается в конус. После погружения трубы-сбоку для проектного отменки она забывается бетоном В7,5 от опм, минус 4,5м и в нее вставляется стальная труба диаметром 402х10 по ГОСТ 8732-78*. Расход бетона В7,5-0,8 м³.
3. Сильную сторону покрыть эмалью КО813 по ГОСТ 11066-74 на два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82,остаточные мембраноконструкции окрасить лаком ПФ-170 ГОСТ 15907-70* с добавлением 10...15% алюминиевой пудры ГОСТ 5494-77Е.
4. Сварку мембраноконструкций производить электродами Э50А и Э42А по ГОСТ 9467-75* на минимальное усилие 5,0м. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*.
5. Прокат в верхней площадке закрывать локот-крышкой. Предусмотреть пенал для замка.
6. Коэффициент использования несущей способности сбоку на горизонтальную нагрузку К=0,4
7. Данные лист раскромсать совместно с листами 435-436.
8. Местоположение монтажных ст. чертёжи генплана.