

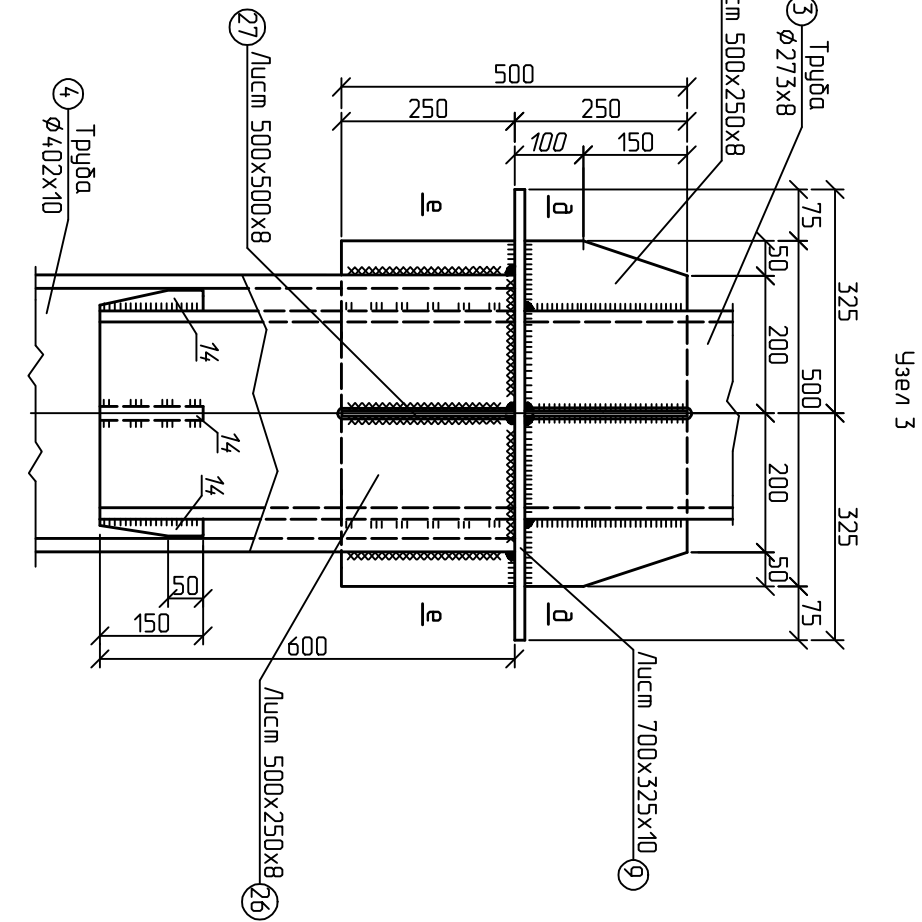
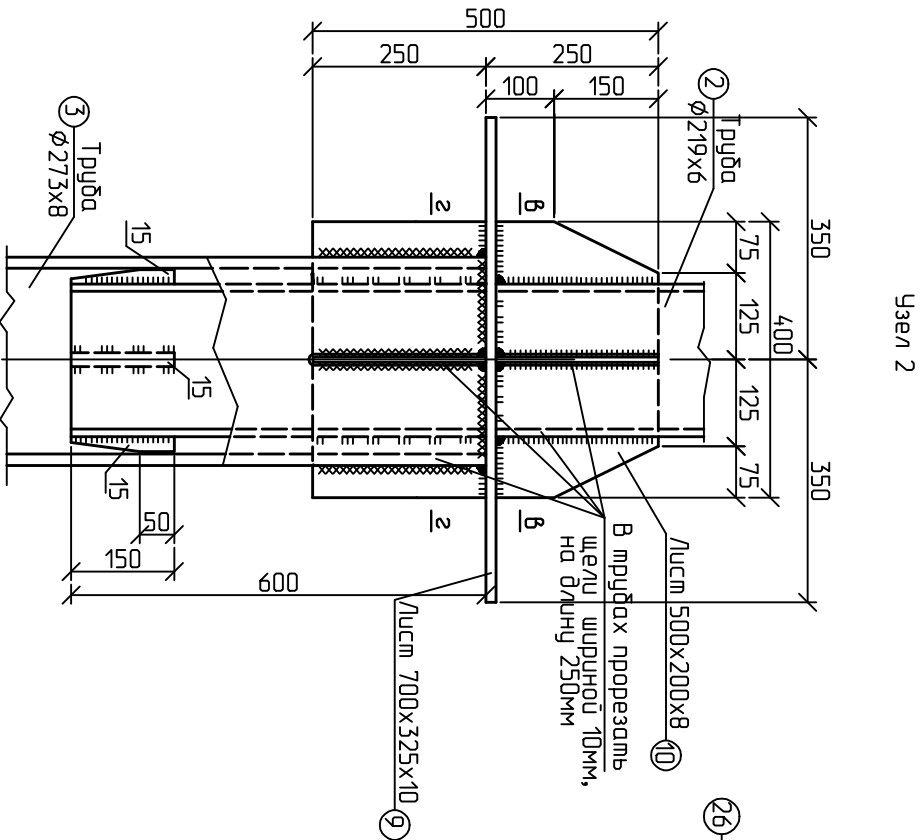


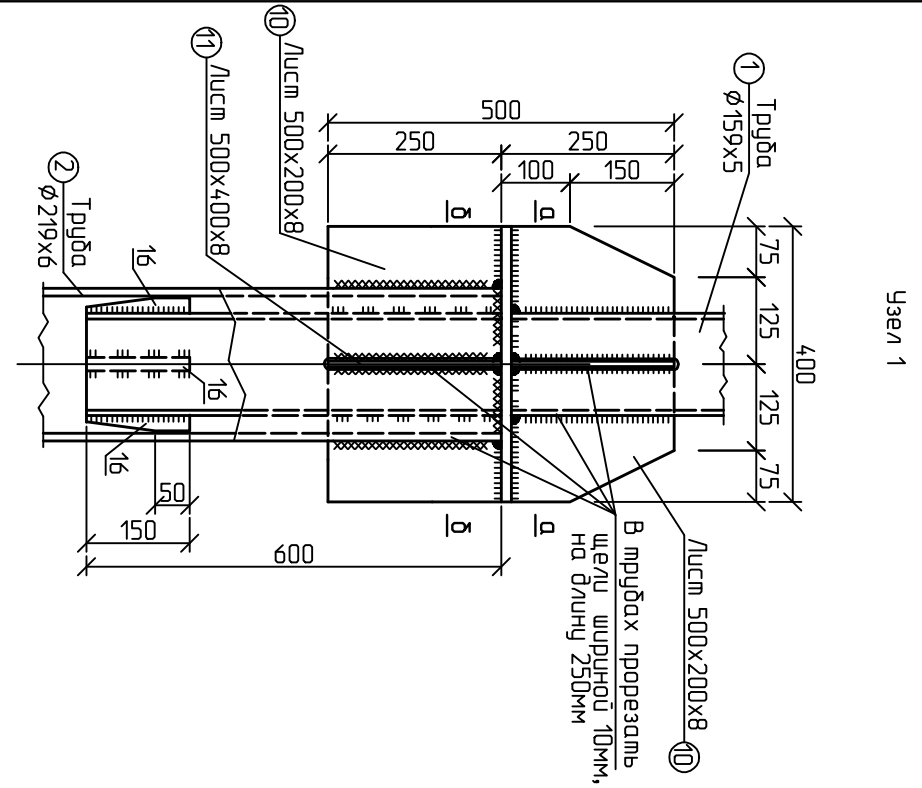

Сечение а - а

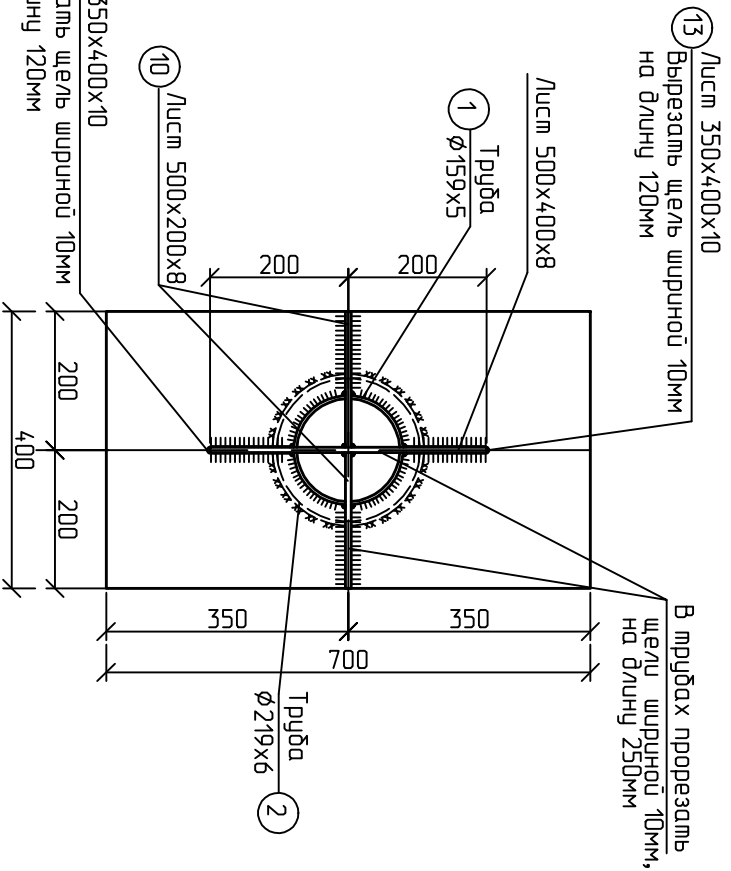

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 433
2. Сварку металлоконструкций производить электродами Э50А и Э42А по ГОСТ 9467-75* на минимальное усилие 5,0м. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*.
3. Материал металлоконструкций стали марки – для труб 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89 С345-3 для опорных пластин и С245 по ГОСТ 27772-88 для осевых элементов.

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв.№
954		

					2012	ПСД-0112/06.12-КР			
						Установка комплексной подготовки газа (УКПГ -1) на			
						Среднебулюйском ГКМ. Расширение			
Изм.	Колуч	Лист	Ишок.	Подпись	Дата	Прожекторная масса с молниезащитой Н=24м. ПМ18 (ноз.49)			
ТИП		Бразин			11.12				
Проберил		Боромовод			11.12				
Разраб.		Паршина			11.12	Узлы 1, 2, 3. Сечение а-а.		ООО "Сибнефтегазпроект" г. Томск	
Исполн.		Иванов			11.12				