
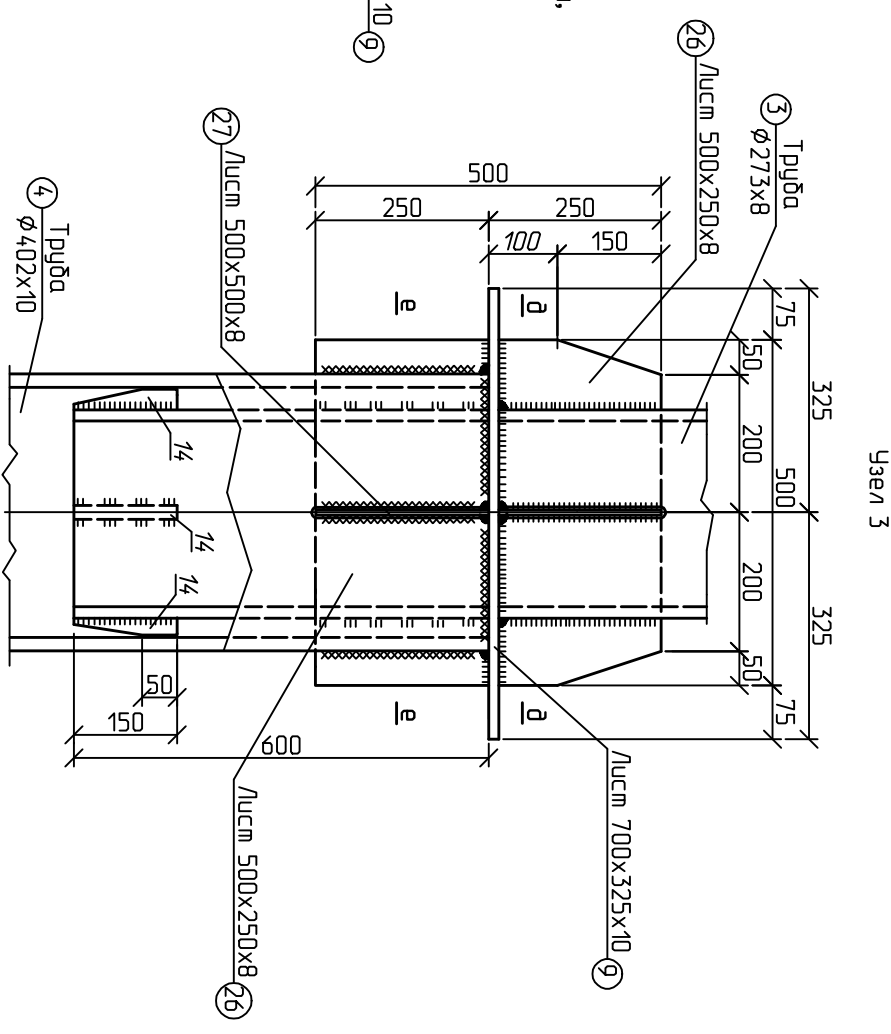
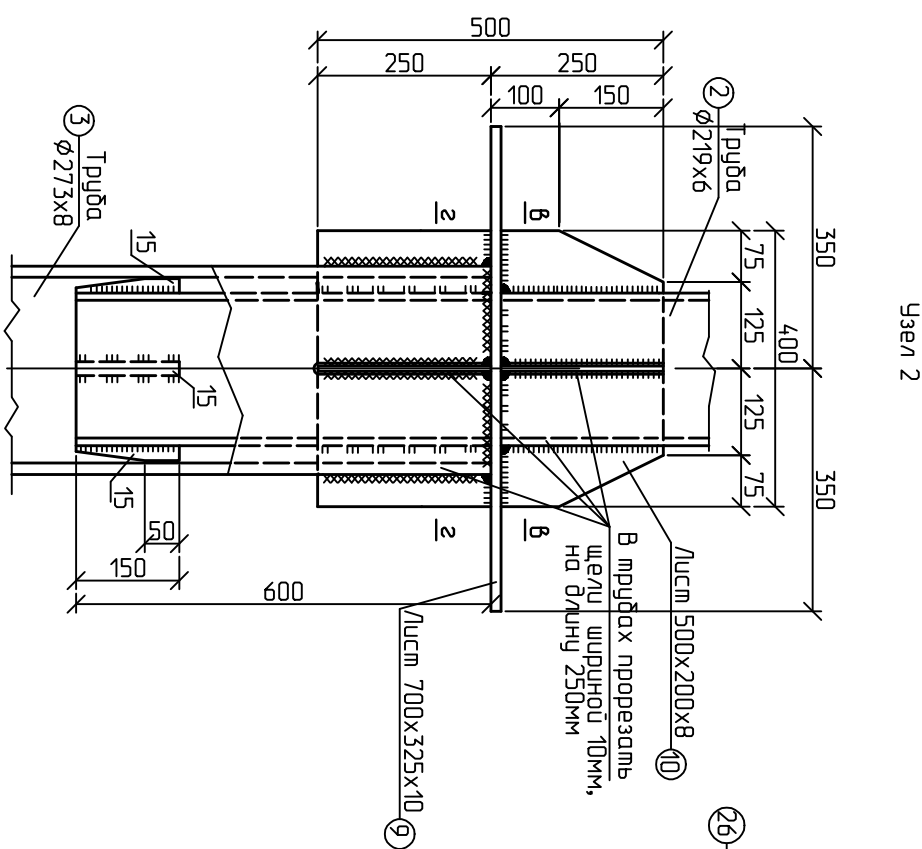


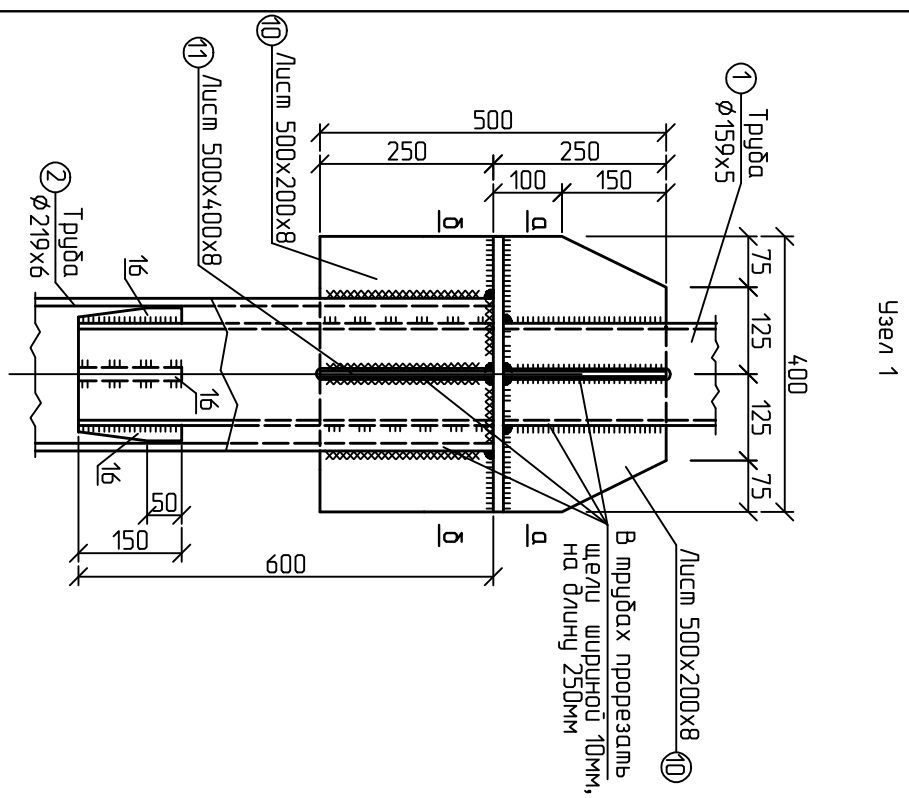


Узгаш 1

Узвешен 2

УЗДН

Сечение $\alpha - \alpha$

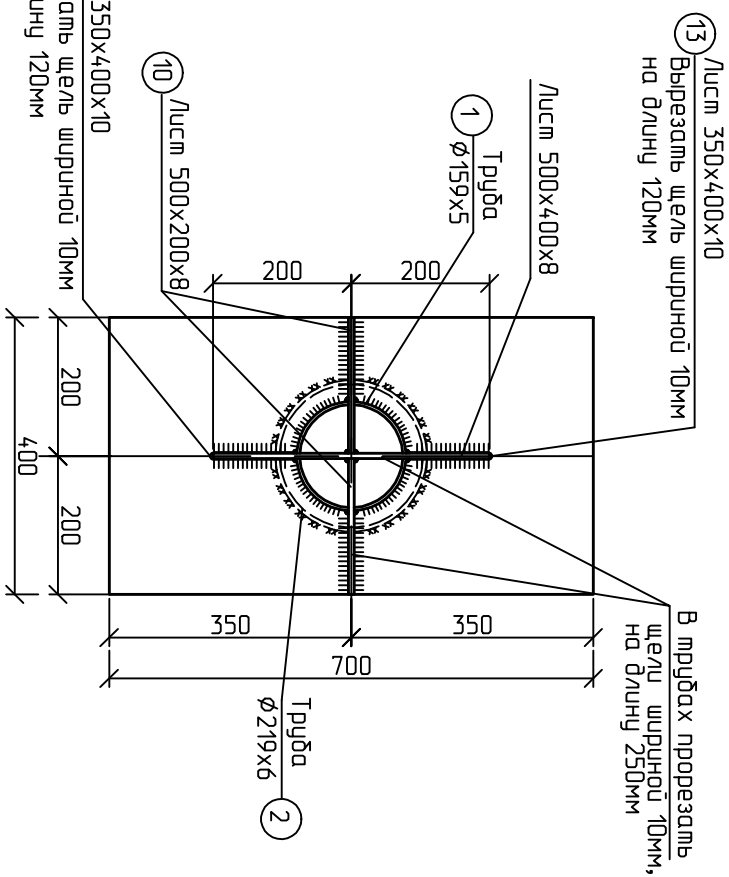

1. Данный лист рассматривать совместно с листом 433
2. Сварку металлоконструкций производить электродами Э50А и Э42А по ГОСТ 9467-75* на минимальное усилие 5,0м. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*.
3. Материал металлоконструкций сталь марки – для труб 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89 С345-3 для опорных пластин и С245 по ГОСТ 27772-88 для остальных элементов.

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв.№
954		

					2012	ПДД-0712/06.12-КР		
						Установка комплексной подзомотки газа (УКПГ -1) на Среднебульварском ГКМ. Расширение		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГМП		Бразгин			11.12	Прожекторная машина с молниезащитой Н=27м. (поз.4,8.1-4,8.4).		
Продернул		Бормотобод			11.12	Узлы 1, 2, 3.		
Разраб.		Паршина			11.12	Сечение а-а.		
Н.контр.		Иванов			11.12	000 "Сибнефтегазпроект" 2. Томск		