


фаза А
P_y = 14,54 кВт
I_y = 43,36 А

фаза В
P_y = 13,17 кВт
I_y = 40,2 А

фаза С
P_y = 18,54 кВт
I_y = 64,2 А

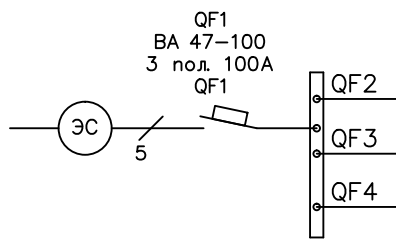

Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы
	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Тип	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Тип	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование
Ток уставки или плавкой вставки, А															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BA 47-29-B/32A						ВВГ 4x6	кабель канал	100	ШВ1		ШВ1	4,98	14,9		Шкаф вентиляции №1
BA 47-29-B/32A						ВВГ 4x6	кабель канал	80	ШВ2		ШВ2	4,98	14,9		Шкаф вентиляции №2
BA 47-29-B/63A						ВВГ 4x6	кабель канал	200	ШВ3		ШВ3	10,18	39,4		Шкаф вентиляции №3

						ЭОМ.2		
						Вентиляция боксов гаража РММ ул. Газовиков, 1, п. Кысыл–Сыл Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров					Боксы ?1–3	Стадия	Лист
ГИП	Аммосова						Р	2
								Листов
								9