


фаза А
P_y = 4,58 кВт
I_y = 13,65 А

фаза В
P_y = 4,33 кВт
I_y = 13,1А

фаза С
P_y = 10,18 кВт
I_y = 39,4А

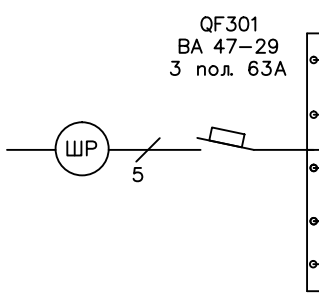

Тип автомата или предохранителя	Провода к пусковому аппарату			Пусковой аппарат		Потребители электрической энергии									Производственные механизмы	
	Ток уставки или плавкой вставки, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	Тип	Ток распределителя, А	Марка и сечение провода (кабеля), мм²	Способ прокладки	Длина, м	№ по плану	Условное обозначение	Тип	Установленная мощность, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Наименование
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QF302A	BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель канал	40			Гранит-3	0,20x2	1,25		Пожарная сигнализация
QF303B	BA 47-29-1/6A						ВВГ 3x1,5	кабель канал	65	ПЕЛ.1-ПЕЛ.2-ВВГ.5		31FSLe2-CT, NM230A Belimo CM230	0,03x5	0,7		Привод воздушного клапана
QF304	BA 47-29-1/16A	3 x ПВЗ 2,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	кабель канал	10	У1.1		AB-500/450-П	154	12		Воздушнотепловая завеса
QF305	BA 47-29-1/6A	3 x ПВЗ 1,5	щит	2,5	КМИ-11210	10	ВВГ 5x2,5	кабель канал	12	У1.1		Wilo TOP-S 30/4	18	0,4		Насос циркуляционный
QF306C	BA 47-29-1/40A	3 x ПВЗ 4,0					ВВГ 3x4,0	кабель канал	65	У1.2		Тропик А6	6	27		Тепловая завеса

						ЭОМ.2		
						Вентиляция боксов гаража РММ		
						ул. Газовиков, 1, п. Кысыл-Сыл		
						Вилуйский улус		
Изм.	Кол. уч.	Лист?	докум.	Подп.	Дата			
Исполн.	Назаров					Боксы ?1-3	Стадия	Лист
ГИП	Аммосова						Р	6
								Листов
								9