



Крепление вертикального
газопровода

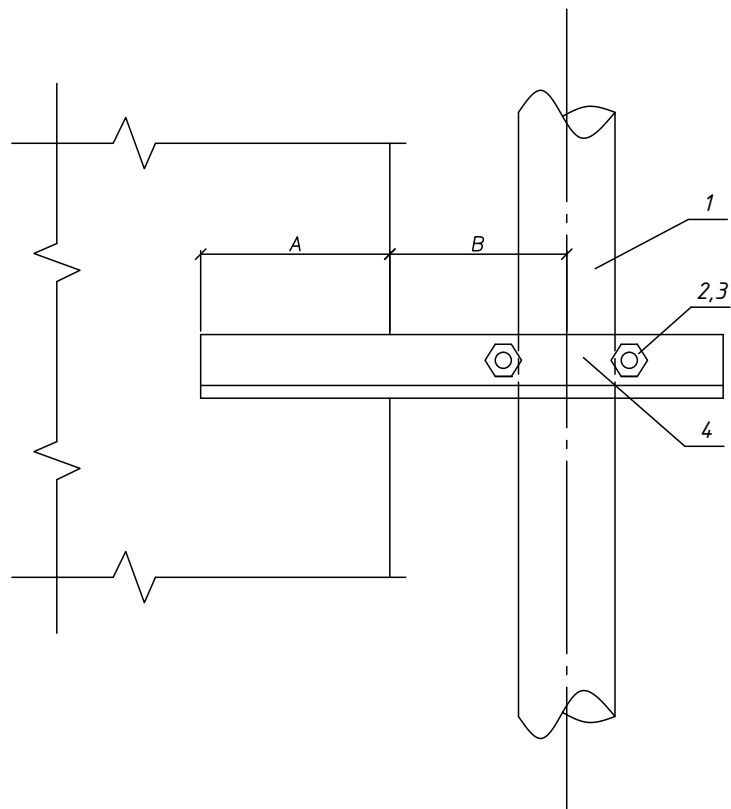

Экспликация на 1 крепление

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг/м	Прим.
1	ГОСТ 10704-91 Вст.10 ГОСТ 10705-80	Труба $\Phi 108 \times 4,0$			
2	ГОСТ 5915-70*	Гайка М 10.5	2/2		
3	ГОСТ 11371-78*	Шайба 10.02	2/2		
4	45x45x5-Б ГОСТ 9509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	Уголок А=55, В=150 / А=75, В=200	1/1	1,6/3,79	
5	ГОСТ 2.4137-80	Хомут 60-Ст. 3Сп	1/1		

Металлическая конструкция

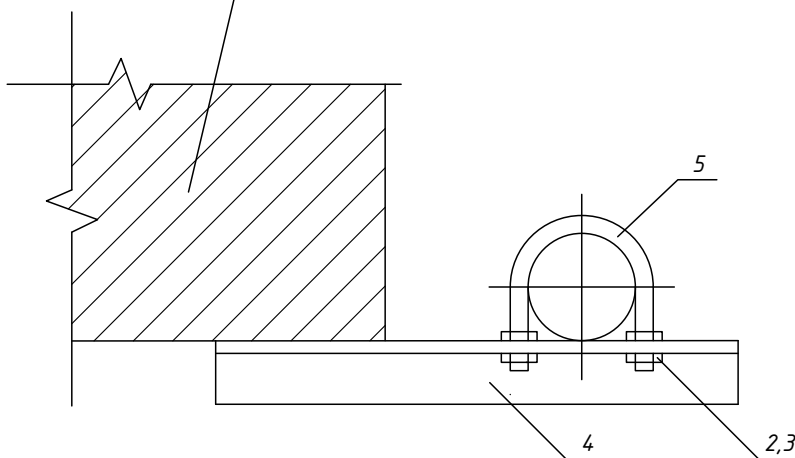

							Я-003-14		ГСВ	
							Техническое перевооружение ГРП на ПАЗС в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса			
ГИП	Аммосова					ГРП		Лист	Листов	
Проверил	Федоров			РП	7					
Исполнил	Иванова									
						Крепление вертикального газопровода		Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		

Инв.№ подл

Подп и дата

Взам инв №