
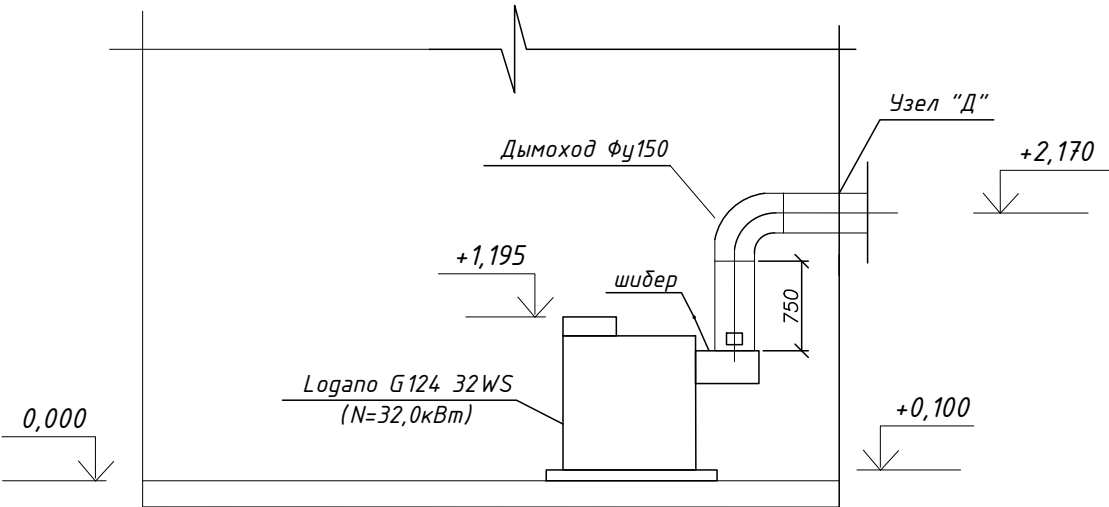


Узел "Д"
Выход дымохода через стену

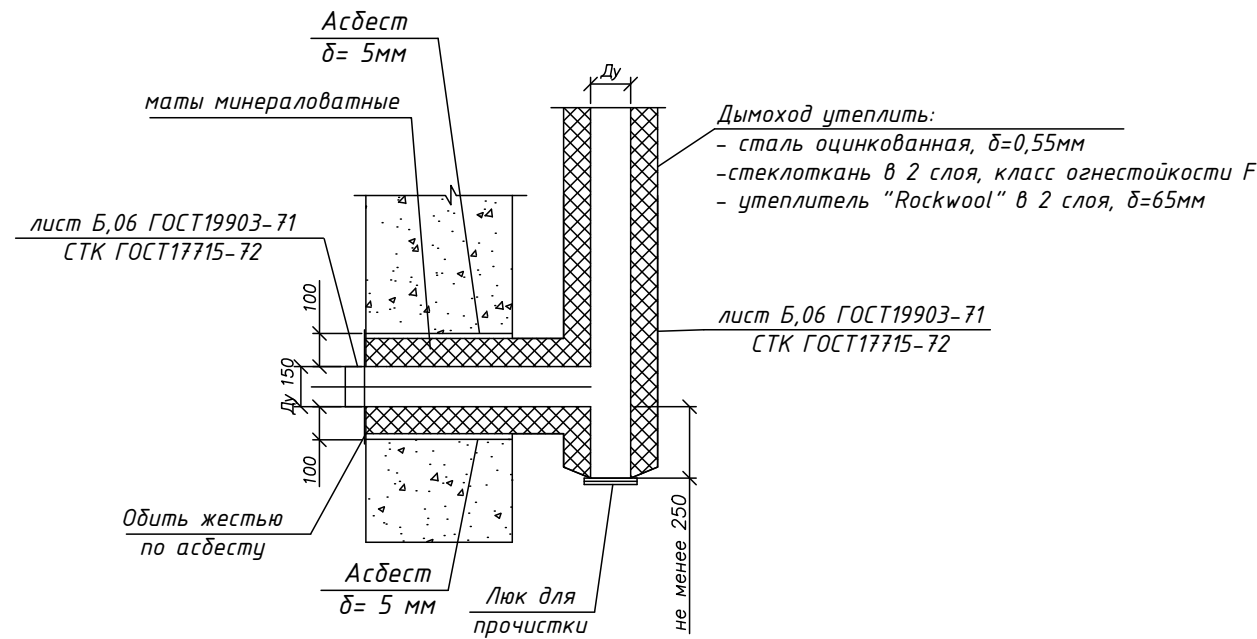

Инв. N подл.	Пояс. и дата	Взам. инв. N

						Я-006-14			ГСВ	
						Техническое перевооружение котельных УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилуйского улуса				
						ГИП Проверил Исполнил	Аммосова Федоров Иванова			
						Внутренние сети газоснабжения	РП	Лист 3	Листов	
						Дымоход		Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		

Копировал

А3