
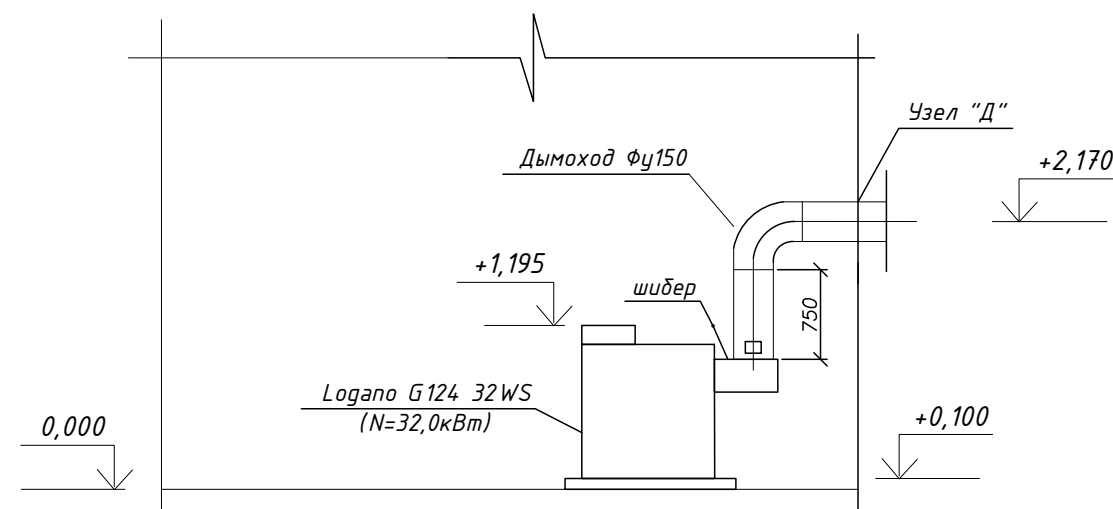


Узел "Д"
Выход дымохода через стену

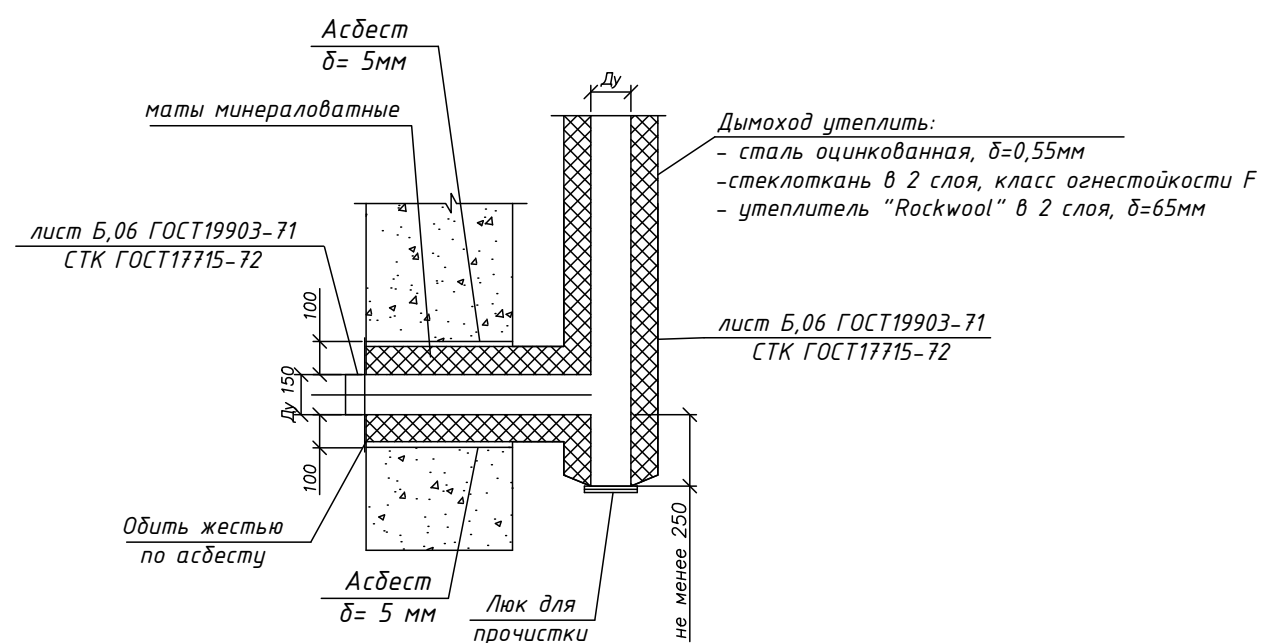

Инв. N подл.	Пор. и дата	Взам. инв. N
--------------	-------------	--------------

						Я-006-14		ГСВ	
						Техническое перевооружение котельных УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилуйского улуса			
ГИП	Аммасова		Внутренние сети газоснабжения			Лист	Листов		
Проверил	Аммасова				РП	3			
Исполнил	Иванова								
			Дымоход		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"				

Копировал

А3