

Опросный лист на РГС (нужное отметить или подчеркнуть):

Заказчик резервуара: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»
(ОАО «ЯТЭК»)

Представитель заказчика _____
(фамилия, имя, отчество)

Телефоны для контакта _____

1. Номинальный объем резервуара 10 м³. Кол-во 1 шт.

2. Размеры резервуара: диам. 2800x2910 мм

3. Вид исполнения резервуара:

3.1. По назначению: аварийный резервуар

- для приема, хранения, выдачи нефтепродуктов (светлых: бензины, дизельное топливо ; темных);

- для хранения неагрессивных жидкостей _____

3.2. По конструкции корпуса резервуара:

- одностенный; двустенный;

- количество камер (отсеков) в резервуаре 1

и объем каждой соответственно (для многокамерных резервуаров) -

- для многокамерных резервуаров - перегородка камер (отсеков) одинарная или двойная;

3.3. Для района с расчетной температурой наружного воздуха: минус 53°С; до минус 40°С. Резервуар из металлопроката ст. 09Г2С, покупное оборудование исп.

ХЛ1.

4. Наружное покрытие:

4.1. Покрытие, стойкое к воздействию атмосферы, солнечной радиации, нефтепродуктов и воды - алюминиевая краска ПАЭС - срок службы 10 лет;

4.2. Без покрытия

4.3. Иное покрытие _____

Наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602

5. Внутреннее покрытие:

5.1. Покрытие, стойкое к воздействию нефтепродуктов, воды и других слабоагрессивных жидкостей - антикоррозионная цинкнаполненная композиция марки ЦВЭС № 1, срок службы до 8÷10 лет;

5.2. Покрытие, устойчивое к воздействию нефтепродуктов, воды и других слабоагрессивных жидкостей - алюминиевая краска ПАЭС, срок службы 5 лет;

5.3. Без покрытия

5.4. Иное покрытие На внутренние поверхности стальных резервуаров нанести покрытие из цинкнаполненной композиции марки ЦИНОТАН (ТУ 2312-017-12288779-2003) толщиной слоя 160 мм. Покрытие нанести на поверхность, очищенную методом абразивоструйной очистки до 2 степени по ГОСТ 9.402-2004.


6. Комплектация резервуара:

№ пп		Наименование	Кол-во
1		2	3
1		РЕЗЕРВУАР V=10 куб.м. для аварийного пролива	1 компл.
	1	Резервуар стальной горизонтальный одностенный односекционный V=10 куб.м. для аварийного пролива на металлических опорах с люком-лазом. Технологический отсек 1750x1500 телескопического исполнения без крышки с лакокрасочным покрытием.	1
	2	Наружное гидроизоляционное покрытие резервуара усиленного типа ГОСТ 9.602 /10 куб.м. аварийн./	1

1		2	3
2		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА для аварийного пролива	1 компл.
	1	Трубопровод обесшламливания Ду 40 /аварийн./	1
	2	Трубопровод наполнения Ф108	1
	3	Линия деаэрации	1 компл.
	*	Мановакуумметр	1
	*	Кран шаровый Ду 40 с удлиненным штоком вн/нар	1
	*	Муфта проходная (резина МБС) 1 1/2" комплект (в комплекте 2 шт)	1
	*	Пневмоклапан СМДК Ду 40 (латунь Л-63)	1
	*	Прокладка для крышки замерной трубы	1
	*	Замерная труба Ду 50 с крышкой и патрубком линии деаэрации Ду 40 (трубопровод оцинкованный перфорированный с огнепреграждающей сеткой) на фланцевом соединении	1

7. Примерный эскиз размещения оборудования:

Резервуар одностенный аварийный V= 10 м куб.

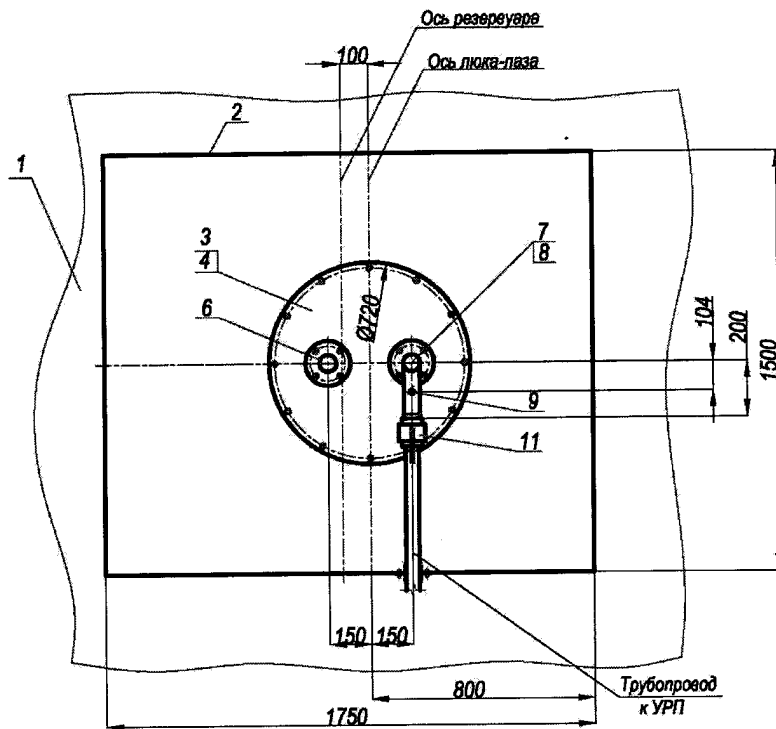

1	Корпус одностенного аварийного резервуара Объем 10 м куб., габарит: Ø 2800 мм, длина = 2750 мм
2	Корпус технологического отсека 1500х1750х1210
3	Люк-лаз технологического отсека Ду Ø 600 мм
4	Крышка люка-лаза Ø 720 мм
Технологическое оборудование линии наполнения	
5	Трубопровод Ду108
Технологическое оборудование линии обесшламливания	
6	Трубопровод Ду40 Фланец 160/50 П Фланец 160/50 Ш Крышка трубы
Технологическое оборудование трубы замерной с крышкой, совмещенной с линией дезаэрации	
7	Трубопровод Ду50 с крышкой (труба замерная) Фланец 170/76 П Фланец 170/76 Ш
8	Трубопровод Ду 40 (линия дезаэрации)
9	Мановакуумметр
10	Пневмоклапан предохранительный реверсивный
11	Кран шаровый Ду 40 Патрубок установки манометра Фланец 160/50 П

Отгрузка готовой продукции: (ж. д. транспортом; самовывозом)

"Согласовано" - представитель заказчика

Опросный лист составил