
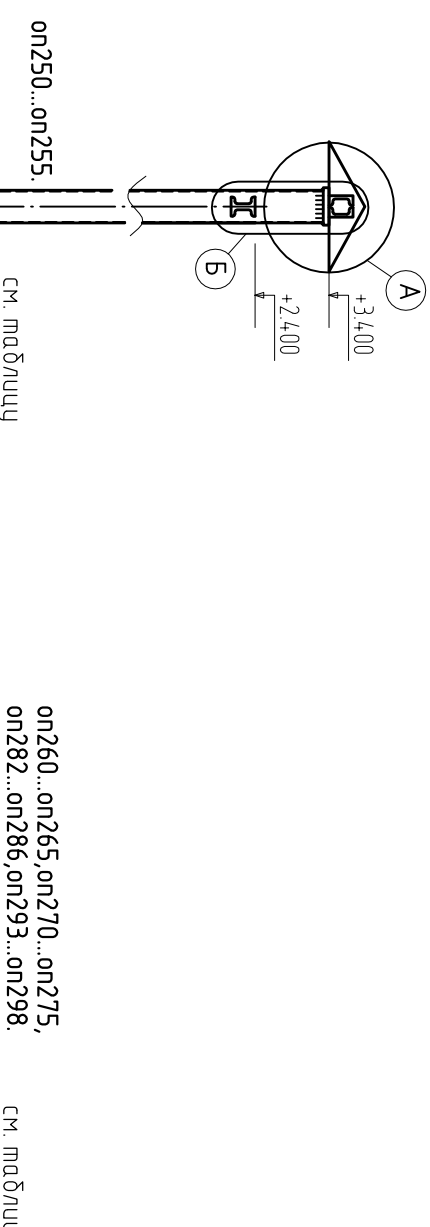


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8732-78*	Труба ϕ 219х6	908.1	31.52	п.м
2		8х250 ГОСТ 19903-74* Лист С345 ГОСТ 27772-88* L=250	673	3.9	
3	ГОСТ 8240-97	Болка-швеллер 2С 312	383.1	20.8	п.м
4		4х220 ГОСТ 19903-74* Лист С345 ГОСТ 27772-88* L=220 6х100 ГОСТ 19903-74* L=250	663	1.52	
5		Лист С345 ГОСТ 27772-88* L=250	348	0.79	
6	ГОСТ 8509-93	2 уголка Л 60х5	104.4	9.16	п.м
	ГОСТ 23735-79	Гравийно-песчаная смесь	565.8		м3
	ГОСТ 8736-93	Пескоцемент	151.1		м3
	ГОСТ 6617-76*	Битум нефтяной строительный	102.9		м2

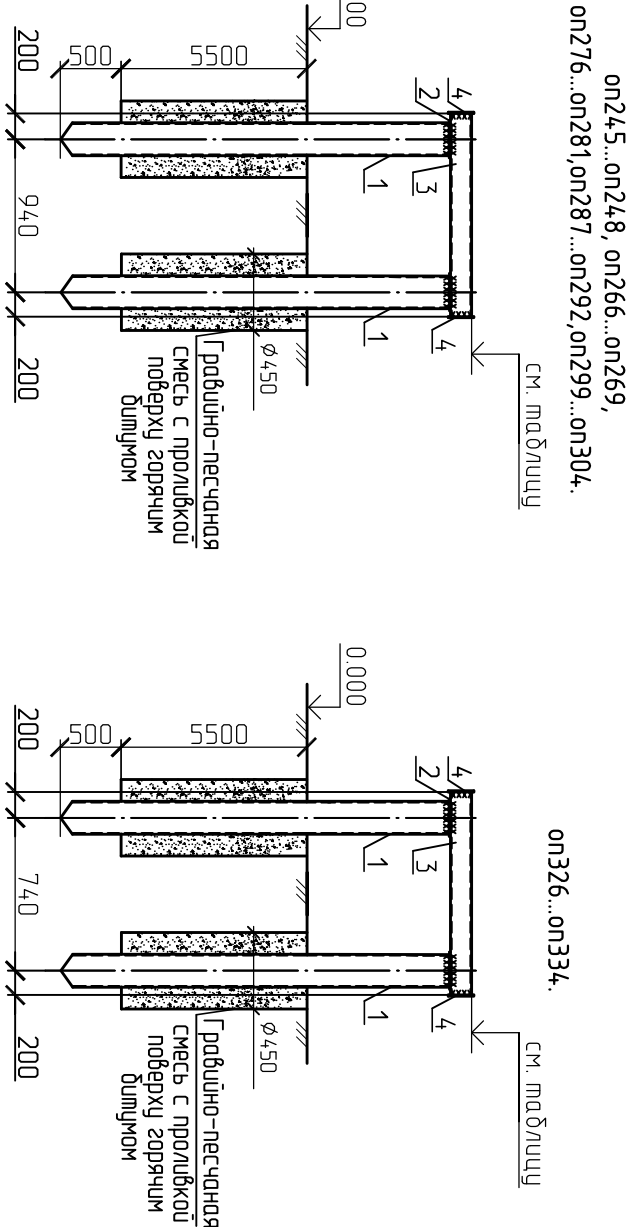

1. Данный лист смотреть совместно с листами 57, 58 .
2. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э50А ГОСТ 9467-75* для стали С345 и Э50А для стали 09Г2С на минимальное усилие 5.0м. Сварку вести в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80* .

И№№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв№
995		

				2012	ПС.Д-0112/06.12-00-00-АС			
					«Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год на Среднеулыском ГКМ. Реконструкция резервуарного парка»			
Изм.	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата	Сети водоснабжения и канализации. Электрические сети.		
						Опоры. Спецификация.		
И.контр.	Иванов				05.12	000 "Сибнефтегазпроект" г. Томск		