

Заключение по идентификации участка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Мастахского ГКМ

Регистрационный номер А-73-00039-003

Адрес: Республика Саха (Я), Кобайский улус, Мастахское ГКМ
 Год ввода в эксплуатацию – 1973 г.

Численность персонала обслуживающего объект – 70

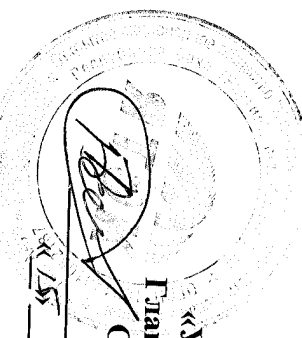
Ответственный за объект начальник УДП-2 Рамазанов Д.С.

Лицензии: 1. На право пользования недрами ЯКУ 13021 НЭ до 31.12.2035 г.

2. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-73-000120 (Н) до 13 апреля 2011 г.
 3. Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов № ЭВ-73-000208 (Д) до 04 июля 2012 г.

УКПГ МГКМ

№	Наименование	Год Изг.	Завод №	Год ввода	Завод изготовитель	Место мон-тажа	Длительность ирования	Следующее обслуживание	Эксплуатационные параметры		
									Опасные вещества	Объемы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1 Блок первичных сепараторов С-1	1972	29838\2	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	Консерв.	Консерв.	-	-	-
2	1 Блок первичных сепараторов С-1	1973	29838/1	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	Консерв.	Консерв.	-	-	-
3	1 блок сепаратор С-2 низкотемпературный	1969	921524	1976	«Черновицкий машиностроит. завод»	УКПГ	Консерв.	Консерв.	-	-	-
4	3 Блок первичных сепараторов С-1	1970	27351\2	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	08.2008	08.2012	Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР	Q=0,5 млн м ³ /сут	P=6,6-7,8 МПа
5	3 Блок первичных сепараторов С-1	1970	27351\1	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	08.2008	08.2012	Осушка и очистка газа от механич. примесей конденсата и ВМР	Q=0,5 млн м ³ /сут	P=6,6-7,8 МПа
6	3 блок сепаратор С-2 низкотемпературный	1969	921524	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	08.2008	08.2012	Осушка и очистка газа от конденсата и ВМР	Q=1 млн м ³ /сут	P=3,5-5,5 МПа
7	Блок раздельительной емкости Р-1	1972	1731	1976	«Красный молот» г. Грозный	УКПГ	08.2008	08.2012	Разделение конденсата и ВМР, дегазация	-	P=0,65 МПа


«Утверждаю»
Главный инженер
ОАО ЯТЭК
Р.Р. Бахтияров
 «15» / / 2010 г.

8	Блок раздельной емкости Р-2	1972	2129	1976	«Красный молот» г. Грозный	УКПГ	08.2008	08.2012	Разделение конденсата и ВМР, дегазация	Р=0,65 МПа
9	1 Блок двух теплообменников	1973	30471	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	08.2008	08.2012		
10	3 Блок двух теплообменников	1973	30446	1976	Волгоград, ЗНМ	УКПГ	08.2008	08.2012		

Резервуарный парк М ГКМ.

№	Наименование	Год выпуска	Завод-й номер	Регистрационный номер	Инвентарный №	Проведено ЧО	Сл.проведение ЧО	Проведено ПО	Сл.проведение ПО
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1.	РВС-1000 №-1	1976	Б/н	67-ТВ-00798-2003	K0000598	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
2.	РВС-1000 №-2	1976	Б/н	67-ТВ-00799-2003	K0000592	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
3.	РВС-400 №Е-1 М	1977	Б/н	67-ТВ-00800-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
4.	РВС-400 №Е-2 М	1977	Б/н	67-ТВ-00801-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
5.	РВС-400 №Е-3 М	1977	Б/н	67-ТВ-00802-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
6.	ПГС-60 №Е-1	1973	Б/н	67-ТВ-00815-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
7.	ПГС-60 №Е-2	1973	Б/н	67-ТВ-00821-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
8.	ПГС-60 №Е-3	1973	Б/н	67-ТВ-00817-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
9.	ПГС-60 №Е-4	1973	Б/н	67-ТВ-00818-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
10.	ПГС-60 №Е-5	1973	Б/н	67-ТВ-00819-2003	K0000599	11.2010г.	11.2012г.	11.2010г.	11.2015г.
11.	ПГС-50 №-1	1973	Б/н	67-ТВ-00826-2003	K0000585	11.2008г.	11.2010г.	11.2005г.	11.2010г.
12.	ПГС-50 №-6	1973	Б/н	67-ТВ-00828-2003	K0000585	11.2008г.	11.2010г.	11.2005г.	11.2010г.
13.	ПГС-50 №-3	1973	Б/н	67-ТВ-00827-2003	K0000585	11.2008г.	11.2010г.	11.2005г.	11.2010г.

Котельная УКП МГКМ

№	Наименование	Год Изг.	Завод №	Регист №	Год ввода	Завод изготовитель	Следующие В.О., Г.И.	Место монтажа	Диагностирование	Следующее диагностирование	Эксплуатационные параметры		
											Опасные вещества	Объемы	Примечание
1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11	12
1.	Котел ВВД-1,8 №1	1992			1992		10.2011	Котельная УКП МГКМ	2010	2015	Природный газ	Производительность 1,8 Гкал/час	
2.	Котел ВВД-1,8 №2	1992			1992		10.2011		2010	2015		Производительность 1,8 Гкал/час	
3.	Котел ВВД-1,8 №3	1992			1992		10.2011		2010	2015		Производительность 1,8 Гкал/час	
4.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	2003	768		698-Я	2003	10.2011		-	-		Производительность 1,6 Гкал/час	
5.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	2003	756		697-Я	2003	10.2011		-	-		Производительность 1,6 Гкал/час	
6.	Котел Е-2,5-0,9 ГМ	2003	755		696-Я	2003	10.2011		-	-		Производительность 1,6 Гкал/час	

Начальник отдела ПБ и ОТ

Тули Р.Э.