


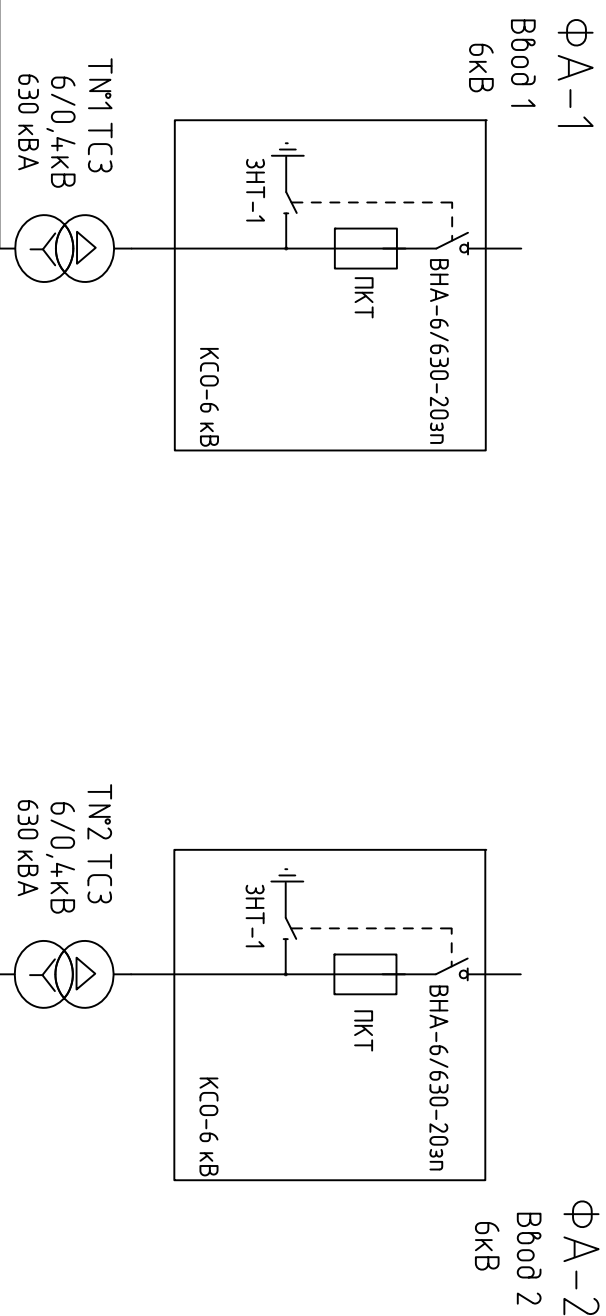

Секция 1							Секция 2						
П1		П2		П3		П4		П5		П6		П7	
Тип, сечение питающего кабеля		Тип АВ Mastercraft NW10 1000		Тип АВ Mastercraft NW10 800		Тип АВ Mastercraft NW10 400		Тип АВ Mastercraft NW10 800		Тип АВ Mastercraft NW10 1000		Тип АВ Mastercraft NW10 800	
Наименование присоединения		Ввод 1 0,4кВ		ЩС Ввод N1		ЩС Ввод N2		ЩС Ввод N2		ЩС Ввод N2		ЩС Ввод N2	

Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам.инв.№
996		

						«Комплекс мероприятий по газовой конденсатной промысловостию 100 тысяч тонн сырья в год на Средневилюйском ГКМ. Реконструкция резервуарного парка»	ПСД-0112/06.12-00-00-ЭМ		
Изм.	Кол-во	Лист	N док	Подпись	Дата				
Разработчик	Прекин				08.12				
Проверил	Объянникова				08.12	Резервуарный парк	Стандия	Лист	Листов
							Р	З	
Н. контр.	Иванов				08.12	КТГ-2х630/6/0,4 кв. Однолинейная схема	ООО "Сиофтегазпроект" г. Томск		