











Техническое задание на поставку
пожарного оборудования и инвентаря




С тверждо
АО «БТЭК»
А.В. Ильных
2015 г.




Наименование	Комментарии	Ед. изм.	Кол-во по заявке	Общее кол-во	№ заявки	ЦФО	фото
1.	Ранцевый лесной огнетушитель (РЛО) "РЛ-18 Ермак" 18 л. Характеристики: Длина (см.) – 52; Ширина (см.) – 36; Высота (см.) – 16; Расход воды (л/мин.) - 2,25; Снаряженный вес (кг.) 20,5; Емкость для воды (л) - 15-18; Дальность струи компактной, (м) - 8,5; Дальность струи распыленной, (м) - 3,5.	шт	1,00	1,00	263	Минченко Сергей Владимирович	
2.	Основные технические характеристики ОП-10: Огнетушащее вещество: огнетушащий порошок АБСЕ Масса огнетушителя: не более 16 кг. Габаритные размеры: 630(высота) 175(диаметр) мм. Масса заряда не менее: 8 кг. Продолжительность подачи огнетушащего вещества: 15 сек (не менее). Срок службы огнетушителя: 10 лет. Эксплуатируется при температуре от -50 до +50°С.	шт	1,00	1,00	325	ОПЫЮТ Петин Александр Николаевич	
3.	Предназначена для хранения одного огнетушителя до 18 кг. Огнетушитель устанавливается сверху. Данный товар подходит для производственных и складских помещений в связи с соотношением цена-качество. Предназначен для крепления огнетушителей внутри помещений. Данный вид поставки изготовлен для порошковых и углекислотных ручных огнетушителей. Поставки под огнетушители рассчитаны на эксплуатацию в помещениях при температуре от +5 до +45 град. и относительной влажности до 95%. Поставка для огнетушителя размещается в легкодоступных местах, вдали от солнечных лучей и	шт	10,00	10,00	353	ОПЫЮТ Хатильков Мирон Александрович	

		нагревательных приборов, а также химически агрессивных сред, могущих негативно отразиться на работоспособности огнетушителя. Огнетушитель не должен создавать никаких препятствий при эвакуации людей в случае пожара: в зданиях и помещениях, возле входов и выходов из них, в коридорах. В местах расположения огнетушителей устанавливаются знаки.						
4.		Технические характеристики огнетушителя углекислотного ОУ-3. Масса заряда, * кг 2,85 Рабочее давление, * МПа 5,88 Длина выброса, * м 3 Время работы, * сек 8 Огнетушащая способность 34В Габариты, мм 490х220х240 Масса, кг, не более 10,5 * не менее. 10В - горение 10 литров бензина слоем 3 см, находящегося в противне, имеющем форму круга (13В - соответственно 13 литров, 34В - 34 литра и т.д.)	шт	6,00	6,00	353	ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович	
5.	Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ	Вместимость корпуса, л - 7,2; Огнетушащая способность - класс В 55В; Масса огнетушащего вещества СО ₂ , кг - 5,0 ± 0,25; Продолжительность подачи ОТВ, с - не менее 8; Длина струи ОТВ, м - не менее 4; Габаритные размеры, мм - не более 740 х 140; Масса, кг - не более 16,0; Диапазон температур эксплуатации, ОС - от -40 до +50; Дата следующей перезарядки *, лет - не более 5; Срок службы, лет - 10; * Срок перезарядки огнетушителей, установленных на транспортных средствах не реже одного раза в два года.	шт	13,00	13,00	353	ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович	
6.	Огнетушитель ОП-5 (3) АВСЕ	Технические характеристики огнетушителя порошкового ОП-5 Масса заряда ОТВ 5 кг Время выхода ОТВ 12 секунд Длина выброса ОТВ 4 м Общая масса* 7,7 кг Габаритные размеры (высота х диаметр)* 495 х 150 мм Огнетушащая способность 3,5 м ² Наличие гибкого шланга есть Рабочее давление 1,6 МПа Возможность перезарядки есть Срок службы до перезарядки 5 лет Гарантийный срок эксплуатации заряженного огнетушителя 1 год Температура эксплуатации и хранения от -40°С до +50°С	шт	25,00	25,00	353	ОПБиОТ Хатылыков Мирон Александрович	


7.	Огнетушитель ОП-8 (З) АВСЕ	Вместимость корпуса, л 9,8 Масса заряда, кг/л 8 +/- 0,4 Рабочее давление, МПа 1,4 +/- 0,2 Продолжительность подачи ОТВ, сек 15 Длина струи, м 4 Огнетушительная способность по классу А 4А Огнетушительная способность по классу В 144В Масса, кг 11,6 Габаритные размеры (диаметр, высота), мм 170х580 Огнетушащее вещество Порошок огнетушащий 40% АВС Температура эксплуатации, °С -40 до +50 Срок службы 10 лет Периодичность перезарядки 1 раз в 5 лет	шт	65,00	65,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
8.	Шланг к огнетушителю	с шелевой насадкой (распылителем) для огнетушителя ОП-8 М16 Присоединительный размер М16х1,5 Длина шланга 430 мм Длина гибкой части 400 мм	шт	30,00	30,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
9.	Шланг к огнетушителю	с шелевой насадкой (распылителем) для огнетушителя ОП-35 (бывшие ОП-50) Масса - 2,5 кг. Длина - 3 м.	шт	15,00	15,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
10.	Порошок для заправки огнетушителей	Для тушения пожаров класса А,В,С,Е для заправки порошковых огнетушителей. В таре не более 25-35кг. Если по 30 кг, то 210кг.	кг	200,00	200,00	246	Потешкин МРС	
11.	Лента отрадательная ОПАСНАЯ ЗОНА	Лента красно-белая. Роллик 7,5 см на 200 м.	м	200,00	200,00	252	Потешкин МРС	
12.	Щит пожарный	Щит пожарный металлический открытого типа В комплекте: 1 шт. лопата, 1 совковая лопата, 1 лом, 1 багор, 2 ведра Размер, м: 1,25х1,5	шт	1,00	1,00	325	ОПБИОТ Петкин Александр Николаевич	

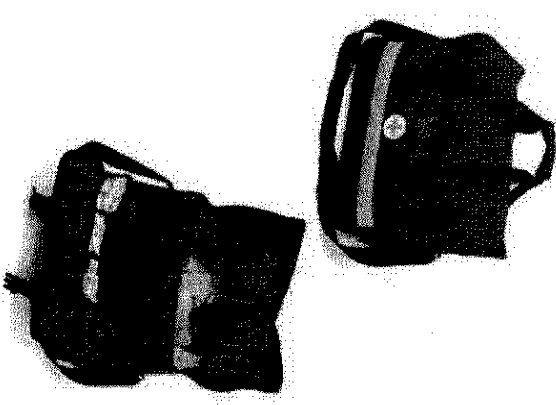
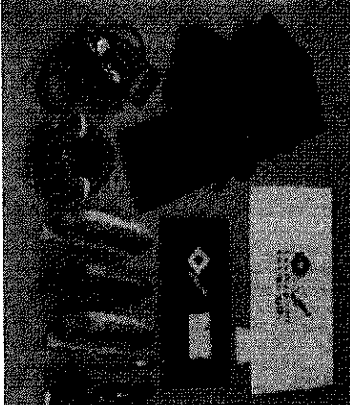
13.	Знак Запрещается пользоваться открытым огнем и курить	Материалы для изготовления знака: пластик ПВХ с люминесцентным покрытием размер – Д200мм	шт	1,00	1,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	
14.	Знак Ответственный за противопожарное состояние	Размер, мм: 250x150. На самоклеющейся бумаге.	шт	3,00	3,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	
15.	Топор для пожарного щита	Топор пожарный. Топор пожарный применяется для комплектования пожарных щитов и пожарных стенов.	шт	1,00	1,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	
16.	Ящик для песка 0,1 м3	Ящик для песка изготовлен из металлического листа толщиной 1,0-1,2 мм, загнутого со всех сторон в виде цельной конструкции. Красного цвета. Объем 0,1м³	шт	1,00	1,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	
17.	Лестница пожарная 160	Техническая характеристика Длина лестницы, сложенной - 4380 полностью раздвинутой - 10706 Габаритная ширина лестницы, мм Расстояние между тетивами в свету, мм Первое колено - 350 Второе колено - 386 Высота комплекта колен в сложенном виде, мм - 202 Расстояние между ступенями, мм - 350 Усилие каната при выдвижении лестницы, кгс, не более 40 Масса, кг, не более 48	шт	1,00	1,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	
18.	Рукав пожарный 51мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01	Технические характеристики: Рабочее давление до 1 МПа Внутренний диаметр (мм) - 51±2, 66±2, 77±2 Масса 1 м рукава (кг), не более - 0,3 0,4 0,5 Рабочее давление (МПа), не более 1,6 Температура хрупкости покрытия (°С), не выше - 55 Стойкость к абразивному износу (циклов), не менее 40 Стойкость к контактному прожигу при температуре 450 °С ± 10 °С, сек., 10	шт	1,00	1,00	325	ОПЬЮТ Петкин Александр Николаевич	




19.	Стенд информационный	размеры 140х120, 10 карманов А4, пластик	шт	10,00	10,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
20.	Веревка спасательная ВПС-30	Веревка пожарная спасательная ВПС-30. Разрывная нагрузка верха 1 800 кгс, эксплуатационная нагрузка веревки 350 кгс. Комплект состоит из полиамидной веревки ф 11 мм длиной 30 метров, двух коушей на концах, чехол и инструкция к комплекту.	шт	4,00	4,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
21.	Топор пожарный	Топор пожарный. Топор пожарный применяется для комплектования пожарных щитов и пожарных стенов.	шт	8,00	8,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
22.	Лестница 3х-секционная 3х14 усиленная 3,95/70 Krosper 3х; (10,27 м)	Модель трехсекционная лестница Общая длина/рабочая высота 10,27 метра Высота Л-образного положения(стреманка) 3,76 м Высота А-стреманки 7,12 метра Количество секций 3 Количество ступеней в секции 14 Размеры профиля 67х20 мм Толщина профиля 1,3 мм Ширина секций 350/410/470 мм Допустимая нагрузка 150 кг Материал Алюминий Вес 19,5 кг	шт	1,00	1,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
23.	Лестница приставная телескопическая ЛПТ-5,7 10 м	Грузоподъемность, кг 100 Высота до верхней ступени, м 5,7 Размах опор в рабочем положении, мм 1600 Габаритные размеры в транспортном положении, Д х Ш х В, мм 5300 х 400 х 200 Масса, кг, не более 30	шт	1,00	1,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
24.	Лом пожарный легкий	Длина лома - 1,10 метра. Вес, около 3,5 кг. Материал – прочная, закаленная сталь высшей пробы.	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	

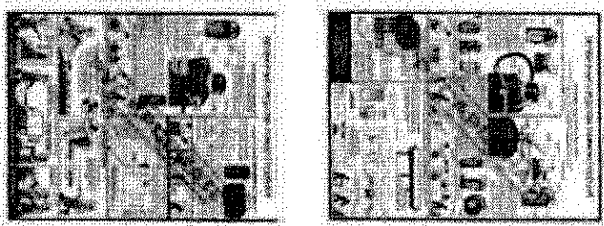

25.	Ведро пожарное конусное	Объем: 8 л Габаритные размеры: 280 x 380 мм Масса не более 1,1 кг	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
26.	Ящик для песка 0,1 м³ (разборный)	Ящик для песка 0,1 м³ разборный предназначен для хранения песка, применяемого для ликвидации загораний, утечки нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ. Размеры: 1100 x 1000 x 900.	шт	14,00	14,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
27.	Дверь противопожарная ДПМ-60 2-го типа безопасности	Левая: 1. Размер, см - 0,83 x 203; 2. Размер, см - 0,88 x 203; 3. Размер, см - 0,85 x 205; 4. Размер, см - 0,84 x 204. Правая: 1. Размер, см - 0,91 x 208. Все двери с доводчиком, толщина металла в соответствии с маркой двери, ее огнестойкостью, Светло-коричневого. Коробка дверная, обналника, ручки дверные межкомнатные, врезной замок	шт	5,00	5,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
28.	Ранец противопожарный РП 18	Технические характеристики: Длина (см.) -52. Ширина (см.) - 36. Высота (см.) 16. Расход воды (л./мин.) - 2,25. Снаряженный вес (кг.) -20,5. Емкость для воды (л.) - 15-18. Дальность струи, (м) - 10-12	шт	28,00	28,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
29.	Плакат информационный	ПЛАКАТЫ (цветные на глянцевой бумаге) безопасность работ на АЭС на 3-х листах, А2 14 к-в безопасность работ в газовом хозяйстве на 4-х листах, А2 5 к-в безопасность работ на высоте на 4-х листах, А2 5 к-в безопасность труда при деревообработке на 5 листах, А2 2 к-та безопасность труда при ремонте автомобилей на 5 листах, А2 4 к-та Дорожные знаки на 8-и листах, А2 3 к-та заземление и защитные меры электробезопасности на 4-х листах, А2 5 к-в организация рабочего места газосварщика на 4-х листах, А2 5 к-в первая реанимационная и первая медицинская помощь на 6-и листах, А2 10 к-в первичные средства пожаротушения на 2-х листах, А2 5 к-в	компл л	113,00	113,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	


	средства защиты в электроустановках на 3-х листах, А2 5 к-в техника безопасности при сварочных работах на 5-и листах, А2 5 к-в Осторожно! Терризм наглядная агитация на 3-х листах, А2 5 к-в Пожарная безопасность наглядная агитация на 3-х листах, А2 10 к-в использование огнетушителя ОП, ОУ), Инструкция наглядная агитация на 2-х листах, А3 30 к-в					
30.	ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Размер: 200х200мм, фотolumинисцентные на пластине не курить 10шт запрещается пользоваться открытым огнём 25шт Проклад запрещен 5шт вход воспрещен. Огнеопасно! 5 шт запрещается тушить водой 10 шт Опасно! Газ. 10 шт Опасность поражения электрическим током 10 шт Стой! Напряжение. 10 шт Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение 2 шт Не включать! Работают люди. 10 шт место для курения 5 шт Указатели пожарных гидрантов на светоотражающем пластике 16 шт	шт	113,00	113,00	353	ОПБИЮТ Хатылыков Мирон Александрович
31.	Противогаз ГП-7Б Сопроствление постоянному потоку воздуха на входе (при 30 л/мин), не более Па 180 Суммарный коэффициент подсоса, не более % 0,001 Содержание СО2 во вдыхаемом воздухе, по объему, не более % 0,7 Сокращение площади поля зрения, не более % 30 Масса противогаза в сборе, не более г. 950 Назначенный срок хранения лет 25 Размеры: 2 – 40шт, 3 – 23шт	шт	63,00	63,00	353	ОПБИЮТ Хатылыков Мирон Александрович





32.	Набор НИМП-01.2сс	Назначение: оказание первой медицинской помощи на пожарах (10 пострадавших) Исполнение: В сумке-саквояже СС-05.04 с сумкой-вкладышем для хирургического инструментария размеры, мм: 430х270х220Вес, кг: 8Перевязочные материалы и кровоостанавливающие средства Бинт стерильный 10 шт. Бинт эластичный тубчатый 12 шт. Жгут кровоостанавливающий 2 шт. Лейкопластырь рулонный 1 шт. бактерицидный 40 шт. Левая противобоковая гелевая 10 шт. Салфетки гемостатические 10 шт. Салфетки дезинфицирующие 20 шт. Салфетки противожоговые 15 шт. Салфетки стерильные 1 уп. Инструмент Зажим к/о зубчатый прямой 1 шт. Ножницы тупоконечные прямые 1 шт. Пинцет анатомический 1 шт. Роторасширитель винтовой 1 шт. Скальпель 1 шт. Фалкодержатель 1 шт. Приборы и аппараты для ИВЛ Аппарат дыхательный ручной 1 шт. Аппарат ИВЛ «Рот-маска» 1 шт. Воздуховод 1 шт. Средства иммобилизации Заготовка шины транспортной разовой пользования 3шт 2 шт. Носилки плащевые НП-2 1 шт. Повязка косыночная средняя ПКС 3 шт. Шина-воротник взрослая ШВТв-ХЛ 1 шт. Медикаменты Аммиак, р-р 10% 1 фл. Гель противожоговый 10 шт. Прочие медицинские изделия Грелка согревая многоуровневая 1 шт. Пакет гипотермический 10 шт. Перчатки стерильные 2 пары Простыня стерильная 2 шт. Термодермо 1 шт	комп л	3,00	3,00	353	ОПЫОТ Хатыльников Мирон Александрович	
33.	Шлем спасательный ШПС ТУ-4854-017-49984806-2005	Технические характеристики: Габаритные размеры, не более, мм: 315х250х225 Цвет белый, без забрала и пелерны	шт	5,00	5,00	353	ОПЫОТ Хатыльников Мирон Александрович	
34.	Пневмобандаж для перекрытия течей диаметром 50-200мм		шт	2,00	2,00	353	ОПЫОТ Хатыльников Мирон Александрович	
35.	Редуктор 200/300бар со шлангом	Наддуваемые с ножным насосом давлением 1,5 бара Размеры банджа (Д х Ш), мм 980 х 210 Диаметр герметизирующей трубы, мм 50-200 Герметизирующая поверхность, мм 210 Рабочее давление, бар 1,5 Уплотняющий прижим, бар 1,4 Расход воздуха, л 20	шт	1,00	1,00	353	ОПЫОТ Хатыльников Мирон Александрович	
36.	Пневмошланг 5м/1,5бар		шт	1,00	1,00	353	ОПЫОТ Хатыльников Мирон Александрович	

37.	Аптечка производственная	Приказ № 169н от 05.03.2011 Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам	шт	79,00	79,00	353	ОЛБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
38.	Респиратор РПГ-67 12.4.004-74	Сопротивление при объемном расходе воздуха 30 дм³/мин, Па, не более 89 Масса респиратора, г, не более 300 Гарантийный срок хранения, лет, не менее 3 Марка патрона – А1	шт	40,00	40,00	308	ЦДГ Филиппов Игорь Анатольевич	
39.	Полотно противопожарное ПП-300 (1,5х2)	Размеры (мм) – 1500х2000х0,2 Температурный режим – до 300°С.	шт	40,00	40,00	353	ОЛБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
40.	Плакат "Первичные средства пожаротушения"	На бумаге А2 Злиста (1-й лист ОУ, 2-й лист ОП, 3-й лист комплектация пожарных щитов)	компл	21,00	21,00	353	ОЛБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	

41.	Шкаф ШПК-310 ВОК ВОЕ(для рукава Д-51 или 66 мм)	• Шкаф ШПК-310 навесной, закрытого типа (без окна), красного (НЗК) или белого (НЗБ) цвета.	шт	22,00	22,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
42.	Шкаф ШПК-315 ВЗК ВЗБ (для рукава +1 огнегаситель)	Шкаф ШПК-315 навесной закрытого типа (без окна), красного (НЗК) или белого (НЗБ) цвета.	шт	8,00	8,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
43.	Рукав пожарный ДУ 66 латексный в сборе с алюминиевыми головками ГР70 для пожарной техники	Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками	шт	21,00	21,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон Александрович	
44.	Рукав пожарный латекс напорн. 51 мм в сборе с головками ГР-	Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с	шт	65,00	65,00	353	ОПБИОТ Хатыльков Мирон	

50	внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками					Александрович		
45.	Рукав пожарный ДУ 77 латексный в сборе с ал. головками ГР80 для пожарной техники	Рукава латексированные применяются для комплектования передвижной пожарной техники, с внутренним гидроизоляционным слоем из натурального латекса. Длина: 20 м, с алюминиевыми головками	шт	14	14	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
46.	Щит пожарный ЩП-Е в комплектации ЩП-Е	Батор - 1 шт. Комплект для резки электропроводов: ножницы диэлектрические, боты диэлектрические, коврик - 1 к-т. Противопожарное полотно - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Ящик для песка ЯП-0,5 - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт.	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
47.	Щит пожарный ЩП-В в комплектации ЩП-В	Лом пожарный - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 1 шт. Противопожарное полотно - 1 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Ящик для песка ЯП-0,5 - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт.	шт	14,00	14,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
48.	Щит пожарный ЩП-А в комплектации ЩП-А	Лом пожарный - 1 шт. Батор - 1 шт. Ведро пожарное конусное - 2 шт. Лопата штыковая - 1 шт. Лопата совковая - 1 шт. Огнетушитель ОП-8 - 1 шт.	шт	1,00	1,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
49.	Раструб к ОУ-10	Шланг с раструбом к ОУ 4,5,6, L- 0,5м, М16х1,5	шт	30,00	30,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
50.	Ключ для пожарной арматуры К-150	Длина ключа: 200 мм. Габаритные размеры: 380 x 140 x 10 мм. Масса: 0,9 кг.	шт	5,00	5,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
51.	Ключ для пожарной арматуры К-80	Длина ключа: 157 мм Габаритные размеры ключа: 242Х68Х10 мм Масса: 0,5 кг.	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	

52.	Лестница палка ЛПМК	Длина, мм — 3110-3130 Ширина, мм — 311-321 Высота, мм — 49-51 Масса, кг — 9,6	шт	1,00	1,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
53.	Фонарь-проектор ФЭС в комплекте с зарядным устройством	Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи, В 6 Емкость аккумулятора Батареи, ампер-часов 4,5 Осевая сила света светильника, кандел 8000 Освещенность на расстоянии 1 м от светильника, не менее, люкс 20000 Угол расхода светового луча, 2α 0,5, град 4 Дальность светового луча (при освещенности 1 люкс), м 250 Диаметр рефлектора фары, мм 110 Номинальный потребляемый ток, А 0,85 Регулируемое время непрерывной работы фонаря без подзарядки аккумулятора, час 4 - 9 Время зарядки аккумулятора, не более, час 12 Средний ресурс аккумулятора Батареи (число циклов заряд-разряд) 600 Срок службы фонаря, лет 10 Габаритные размеры фонаря (высота / длина), мм 160 / 320 Масса фонаря, не более, кг 1,6	компл л	6,00	6,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	
54.	Водоборник ВС-125	Диаметр условного прохода выходного патрубка - 125 мм; Диаметр условного прохода двух входных патрубков - 80 мм; Рабочее давление — 1 МПа (10 кгс / см2); габаритные размеры: длина 290 мм, ширина — 260 мм; масса — не более 3,6 кг. Диаметр условного прохода выходного патрубка - 125 мм; Диаметр условного прохода двух входных патрубков - 80 мм; Рабочее давление — 1 МПа (10 кгс / см2).	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатылыков 57Мирон Александрович	
55.	Стол пожарный СРК-50	Рабочее давление, МПа, (кгс/см2): 0,4-0,6 (4-6) Расход воды, л/с, не менее: сплошной струи - 2,7, распыленной струи - 2,7 Дальность водяной струи (максимальная по крайним каплям), м, не менее: сплошной 30, распыленной - 12 Угол факела распыленной струи, рад (град), не менее: минимальный - 0,44(25), максимальный - 1,05(60) габаритные размеры, мм, не более: Длина, L - 390, высота, H - 145 Масса, кг, не более: 1,8	шт	3,00	3,00	353	ОПБИОТ Хатылыков Мирон Александрович	

56.	Стевол пожарный ОПТ-50	Максимальный суммарный расход 6,0 л/с, рабочее давление 0,4-0,8 МПа, расход центральной струи (компактная или распыленная) - 3,0 л/с. Расход периферийной струи 1,3 (защитная завеса) до 3,0 л/с. Дальность компактной струи 30м, распыленной 24м. Угол факела распыла периферийной струи 0-120°, дальность пенной струи 25м,	шт	6,00	6,00	353	ОПБИОТ Хатыльников Мирон Александрович	
57.	Извещатель ИП 101-1А-А3	Технические характеристики ИП101-1А-А3 Поларность питающего напряжения произвольная Номинальная температура срабатывания +64...+76 °С Время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3 °С/мин* 770 ±190 с Интервал между измерениями температуры 6...8 с Время возврата в дежурный режим после снятия напряжения питания, не менее 2 с Напряжение питания шлейфа 10...25 В Допустимый ток замыкания шлейфа в тревожном режиме, не более 20 мА Ток потребления в дежурном режиме, не более 85 мкА Остаточное напряжение в режиме "Пожар" (между клеммами 1 и 2), не более 8,5 В Степень защиты оболочки IP30 Диапазон рабочих температур минус 10...+76 °С Средняя наработка на отказ 70000 часов Срок службы, не менее 10 лет	шт	72,00	72,00	223	УИТ Пригорицкий Сергей Николаевич	
58.	Табло световое световое табло "Выход" питание 12В	Напряжение питания постоянного тока, В - 9...13,8 Ток потребления, не более, мА - 20 Диапазон рабочих температур, °С -30 ... +55 Габаритные размеры, мм - 304х103х19 Масса, не более, кг - 0,22 Степень защиты оболочки - IP52	шт	10,00	10,00	223	УИТ Пригорицкий Сергей Николаевич	

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)
 - сертификат пожарной безопасности; (обязательно)
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)
 - сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)
- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непроизводительной эксплуатации и т.п.
- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Начальник МРС

Начальник газовой службы ГПУ

Зам. начальника геологической службы

Главный специалист ОПБ и ОТ

Мастер участка связи

Потешкин И.В.

Петкин А.Н.

Минченко С.В.

Хатылыков М.А.

Пригорницкий С.Н.