


Инв№№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв№№
995		

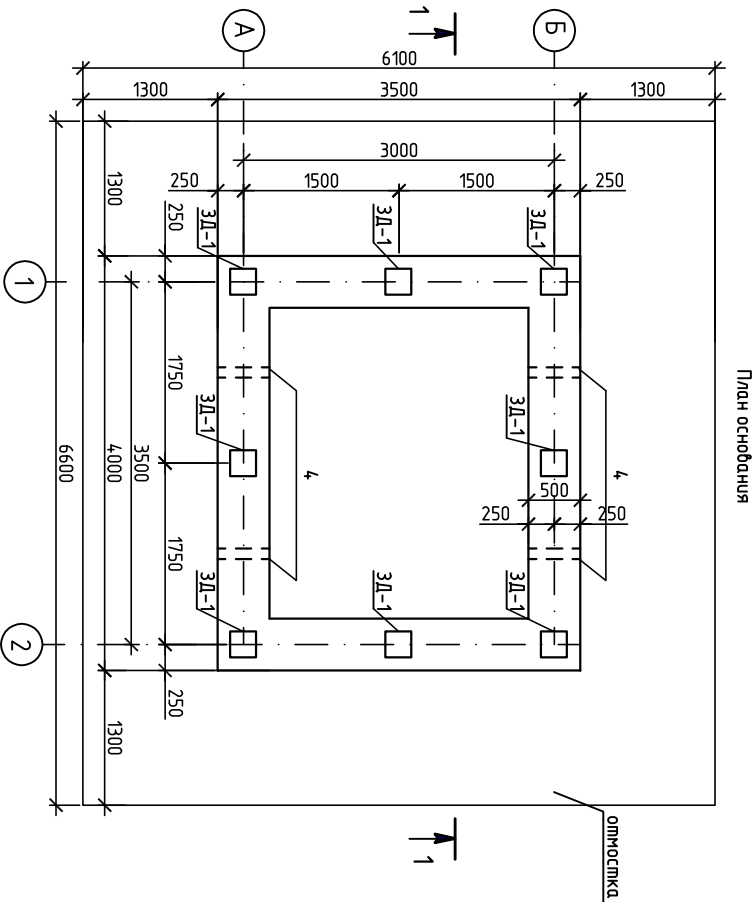

1. При производстве работ в зимних условиях необходимо предусмотреть следующие основные мероприятия согласно СНиП 3.02.01-87 и СНиП 3.03.01-87, обеспечивающие качественное выполнение строительно-монтажных работ в зимний период:
 - зрншт, подлежащий разработке в зимних условиях, должен быть предохранен от промерзания воздействием и боронобонднм; -в случае вынужденных перерывов в работе необходимо уделить бскрытый зрншт теплоизоляционные материалы;
 - способы и средства транспортирования должны обеспечивать предохранение снижения температуры бетонной (растворной) смеси ниже предельной по расчету;
 - ручную и механизированные загрузки бетона конструкцией разрешается выполнять без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в подл.36 (СНиП 3.03.01-87). При более низких температурах бетон наблюдать производить с предельными местным подогревом смеси до 120-160 °С в зоне шириной 100 мм с каждой стороны соединения. Все перечисленные выше требования к производству специально-монтажных работ в зимний период являются основными и должны быть развиты и конкретизированы при разработке проекта производства работ.
2. Уровень оплсбсбенности сооружения (по ГОСТ 27751-88) - принят второй, т.е. нормальный.
3. Коренной зрншт под грядочно-песчаной подушкой уплотнить тяжелыми прдмбодкми, с добавлением объема веса скелета зрншта до 165кгс/см³.
4. Материал бетона/конструкций смеси 09ГЗС-8 по ГОСТ 19281-89 - для прдб, для остальных конструкций - смесь СЗ4,5-3 по ГОСТ 27772-88.
5. Сборку бетона/конструкций производить электродной типа З50А по ГОСТ 9467-75*. Толщину бетонных швов принять по наименьшей толщине бетонных элементов до мычнмального усилия 5 мпн.
6. Обработка застылих выложить грядочно-песчаной смеси с последним прдмбоднм.
7. Бокбды поверхности плиты соприсающаяся с зрнштом покрыть горным бшпуром БН70/30 по ГОСТ 6617-76 по холодной бшпурной зрншдбке.
8. Сетки вязать на месте с помощью вязальной проволоки или скрепок (фиксаторов).
9. Фиксаторы ф-1 (φ 8 А240, L=250), устанавливать в шахматном порядке с шагом 400.
10. В составе грядочно-песчаной подушки применять среднезернистый непухнчснстый песок.
11. В качестве гидроизоляции применить рулонный гидроизоляционный материал не бдззе полиэтилена толщиной не менее 0,15 мм, укладываемый в нахлест шириной 200 мм.
12. Местоположение блок-бокса см. чертежи генплана.

					2012	ПС Д-0112/06.12-00-00-АС			
						«Комплекс переработки газобетона производственностью 100 тысяч тонн сырья в год на Средневильском ГКМ. Реконструкция резервуарного парка»			
Изм.	Колуч./Лист	№док	Подпись	Дата					
ГИП	Бразун			05.12		Блок пожарных гидрантов (в шм) (под. 34,1-34,8)			
Проберил	Боромовба			05.12					
Разработ.	Паршина			05.12					
Исполн.	Иванов			05.12					
						План основания			
						000 "Сибнефтегазпроект" 2. Томск			