



СХЕМА МОЛНИЕОТВОДА

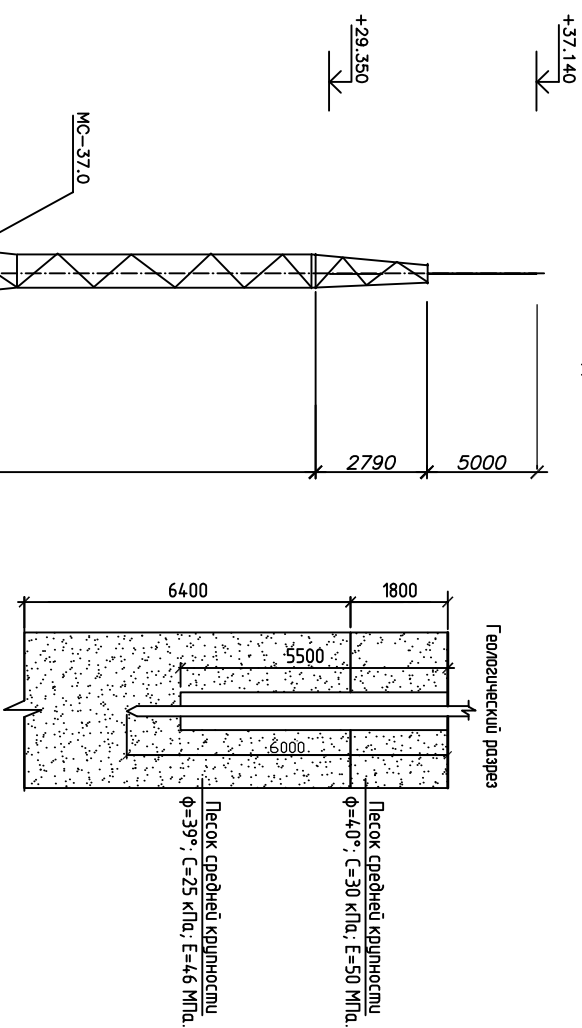

1-1

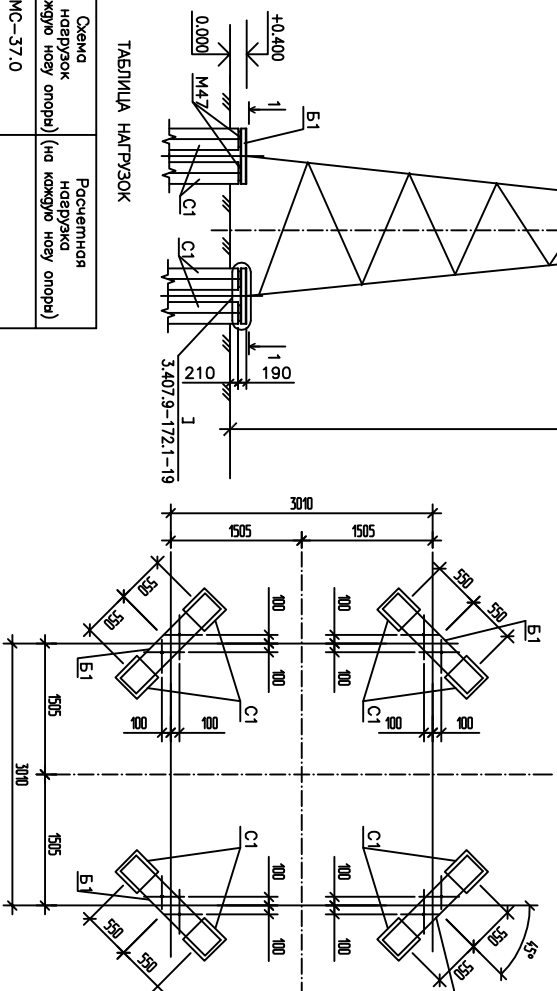

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ег., кг	Примечание п.6
ПМС-37.0	3.407.9-172 вып.1	Молниезовб ПМС-37.0	1	2407	см. приложение
Г1	3.407.9-146 вып.2	Сбоя СЗ5.6-1	8	1800	Ф200, W6
Б1	3.407.9-146 вып.3	Болка БЗ5-2-16	4	76.6	СЗ45-3
М47	3.407.9-146 вып.3	Поглядка М47	8	7.5	СЗ45-3

1. Работы по возведению свай производились после полной осадки насыпи.
 2. При подготовке местной потребности на фундаменте предусматривать уроны, восприимчивые к горизонтальным моментам усилия.
 3. Все металло-бетонные конструкции окрасили эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по озерномуке ГФ-017Р по ТУ 6-27-7-89. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать ГФ-017Р по ТУ 6-27-7-89. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74*, с контролем качества через 3...4 года. Толщину покрытия принять 55 мкм.
 4. Отметка верха свай после погружения +0.20м.
 5. Надрезание поверхности свай ниже поверхности грунта покрыть компаундом К-ПП согласно "Рекомендации по применению высокомолекулярных соединений в борьбе с морозным выщелачиванием фундаментов".
 6. Местность выполнить в соответствии с серией 3.4.07.9-172 (северное исполнение).
 7. Анкерный болт свай срубить на месте.
 8. Перенести скрытых работ, на которые обязательно составление актов их освидетельствования в процессе работ:
 - пригодность производственной геодезической разбивки проектной массы;
 - соответствие физического качества бетона грунта основания, принятому при проектировании фундаментов;
 - погружение свай;
 - использование и монтаж металлоконструкций;
 - очистка и грунтовка металлоконструкций под окраску.
 9. Все строительные работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов, проекта производства работ и данного проекта.
- Растительная допущаемая нагрузка на сваю 4,7, 70 тонн.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №
995		

Схема Напряжения MC-37.0	Рассчитана Корректировка (по конъекции) $N_{bx} = 125kH$ $N_{bx} = -120kH$ $Q_x = 5,2kH$ $Q_y = 5,2kH$
---	---

						2012	ПС Д-0112/06.12-00-00-АС «Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год на Среднеушлюкском ГКМ. Реконструкция резервуарного парка»
Изм.	Колуч.	Листч	№ док.	Подпись		Дата	
ГЛП		Бразун				05.12	Молниеввод Н=37м: М5, М8, М9. (поз. 42)
Проверил		Борисов				05.12	
Разработ.		Паршина				05.12	
Начинат.		Иванов				05.12	
Схема молниеввода. Разрез 1-1. Геологический разрез. Спецификация.							000 "Сибнефтегазпроект" г. Томск
Смадия							
Р							
							47
							Листов