



ПЛАН ОСНОВАНИЯ

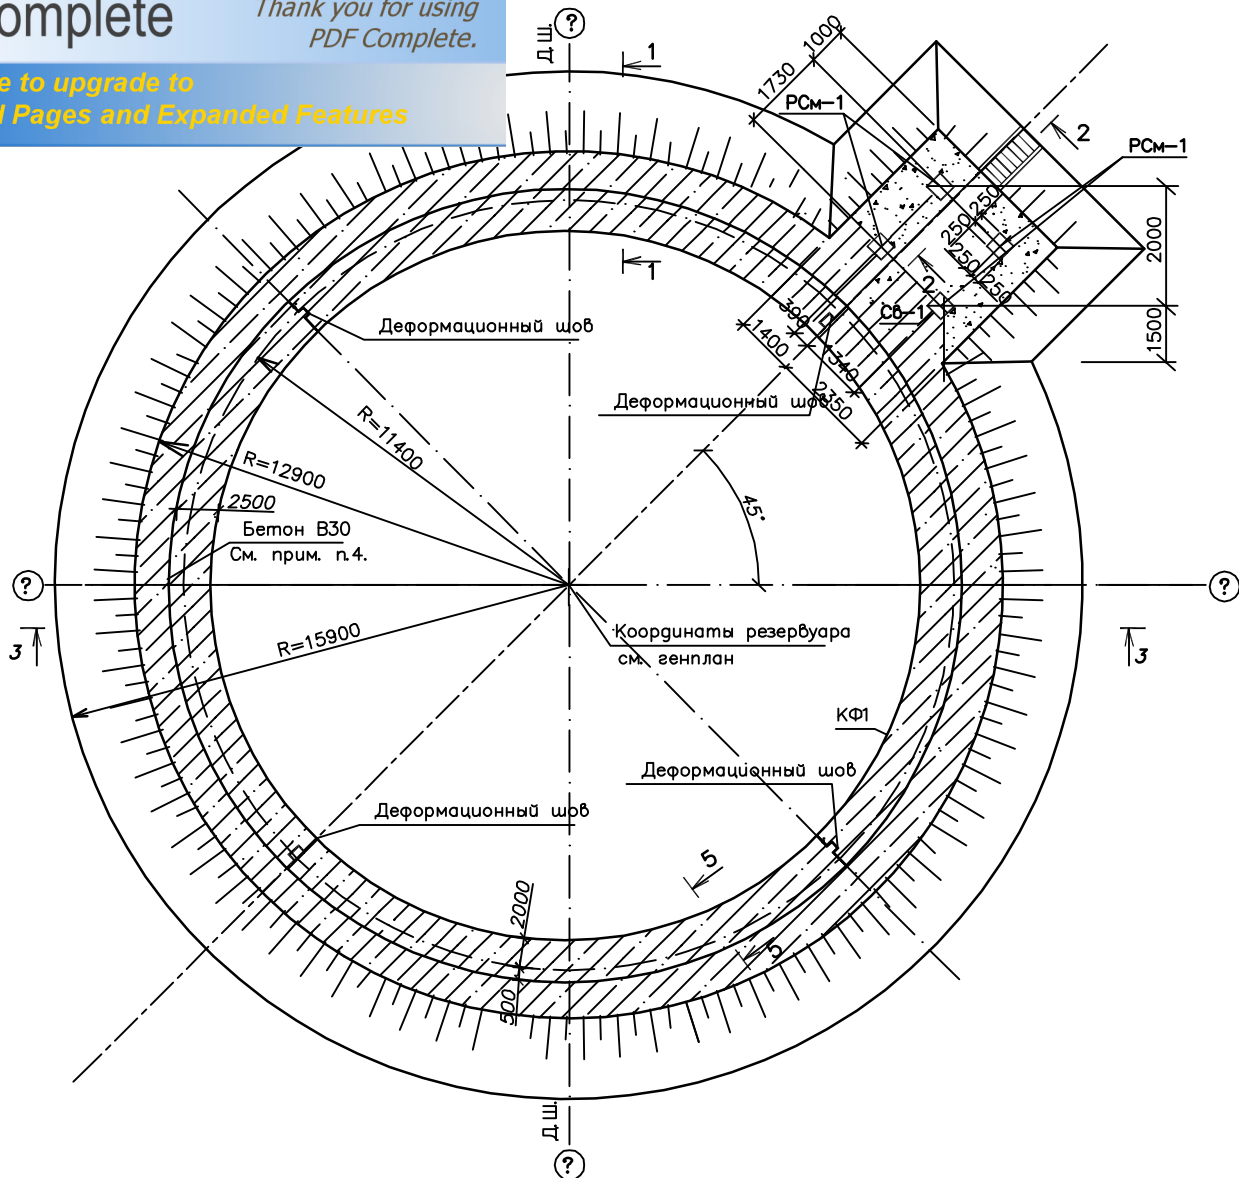


Разрез 1-1

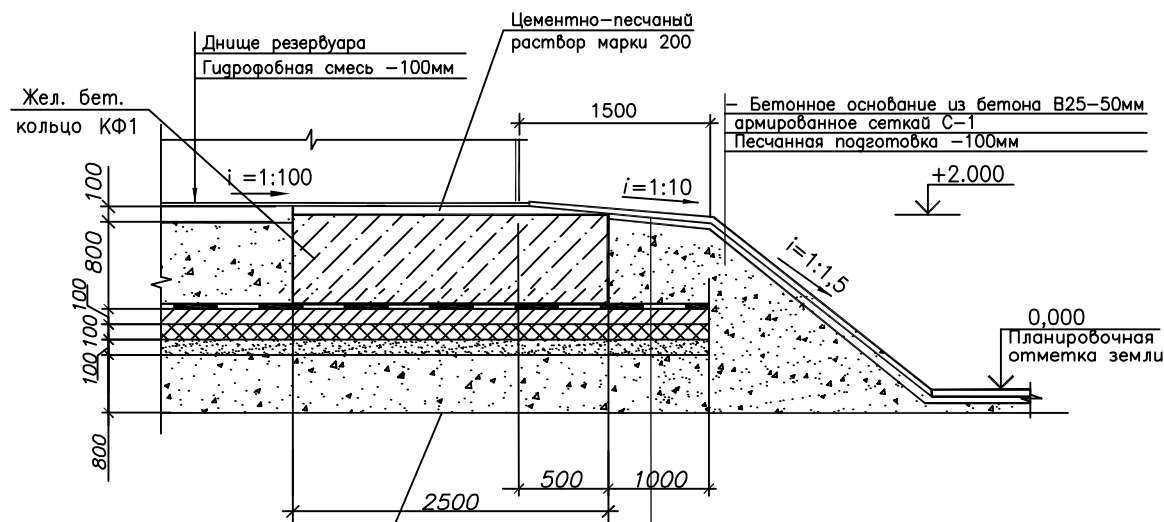


Дно котлована перед возведением основания выровнять и уплотнить 10-тонными катками

Бетонное основание из бетона В25 армированный сеткой С-1
Песчанная подготовка -100мм
Гравийно-песчанная смесь.
Рулонная гидроизоляция на базе полиэтилена
Бетонная подготовка из бетона В25 t=100 мм.
Пеноплекс 45 t=100 мм.
Песчанная подготовка t=100 мм.
Песок, t=800 мм.
Утрамбованный гравийем грунт основания, с доведением объемного беса скелета грунта до 1.65кес/м3

Разрез 3-3

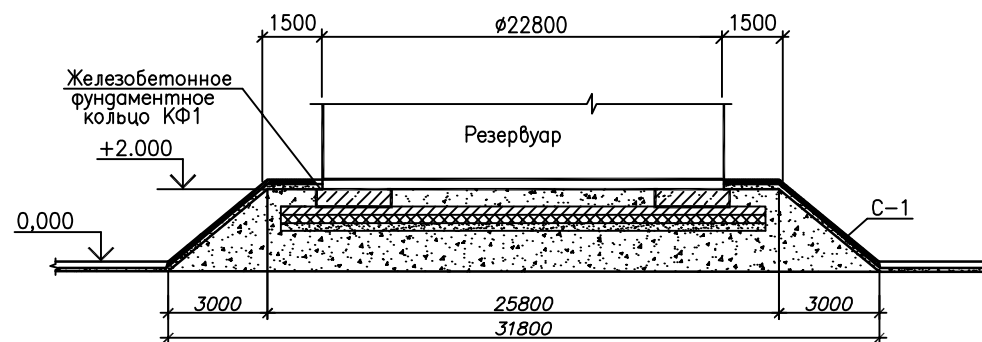


Деталь устройства деформационного шва (Армирование)

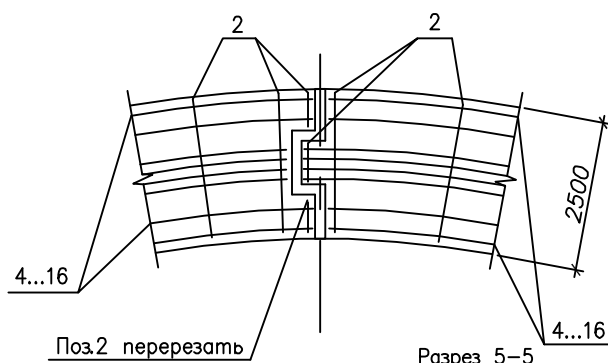


Поз.2 перерезать



Разрез 5-5

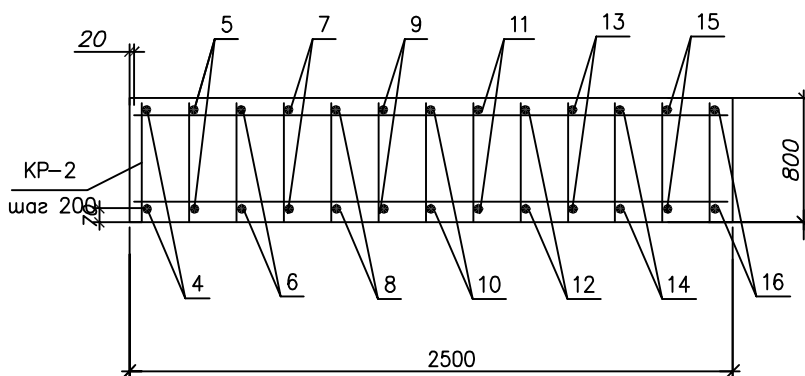


Разрез 2-2

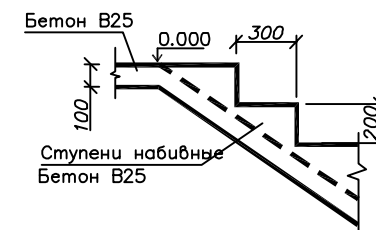

Деталь устройства деформационного шва (Опалубка)

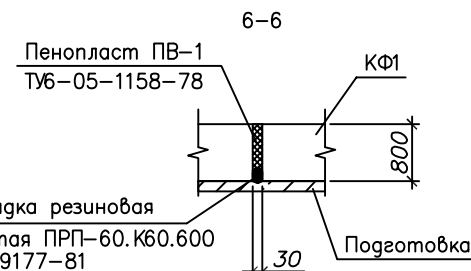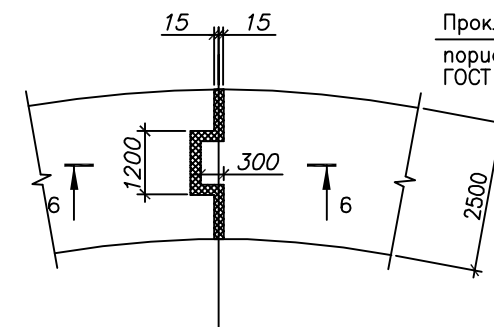

Каркас КР-2

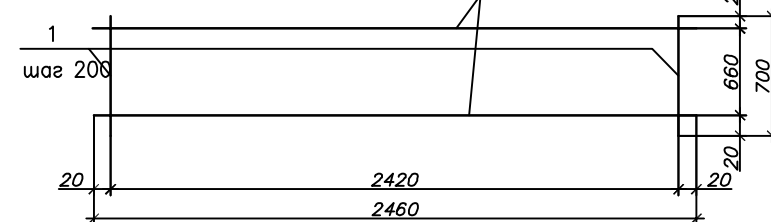

1. За относительную отм. 0.000 принята планировочная отметка земли, что соответствует абсолютной отметке см. чертежи ГП.
2. Гидроизолирующий слой, толщиной 20...110мм, выполнить из песчаного грунта, перемешанного с вяжущим веществом 8-10% от объема смеси. В качестве вяжущих веществ применить жидкие битумы, гудрон, мазут.
3. Грунтовую подушку под резервуарами выполнять из среднезернистого песка. Уплотнение грунта выполнять слоями толщиной до 25 см при оптимальной влажности, определяемой лабораторией. Коэффициент уплотнения откосов не менее $K = 0,92$, для остальной части грунтовой подушки $K = 0,95$.
4. Марка бетона железобетонных конструкций должна быть по морозостойкости F200 и водонепроницаемости - W8.
5. Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за два раза.
6. Откосы обвалования вокруг резервуара укрепить путем бетонирования монолитным бетоном В25, толщиной 50 мм, по уплотненному грунту насыпи.
7. Местоположение и ориентацию резервуара см. чертежи генплана.

Изм.				Лист				Полный				Дата			
ГИП				Брагин				РВС-12 - РВС-19, V=5000 м3. (поз. 28.1) П				Стация			
Проверил				Бормотова				РВС-5, V=5000 м3. (поз. 28.1) П				Лист			
Разработ.				Паршина								Листов			
Н. контр.				Иванов				План основания. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 5-5, 6-6. Устройство швов.				000 "Сибнефтегазпроект"			