
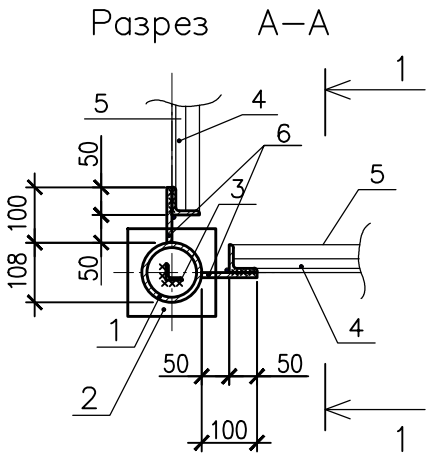
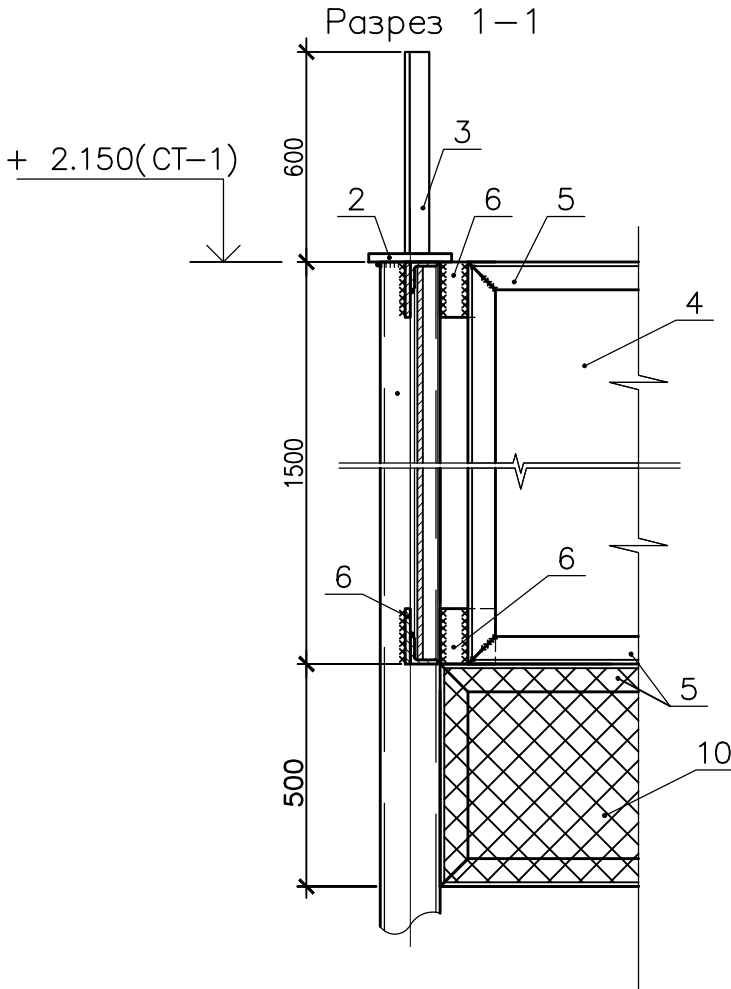


Секция металлического ограждения ОГ-1

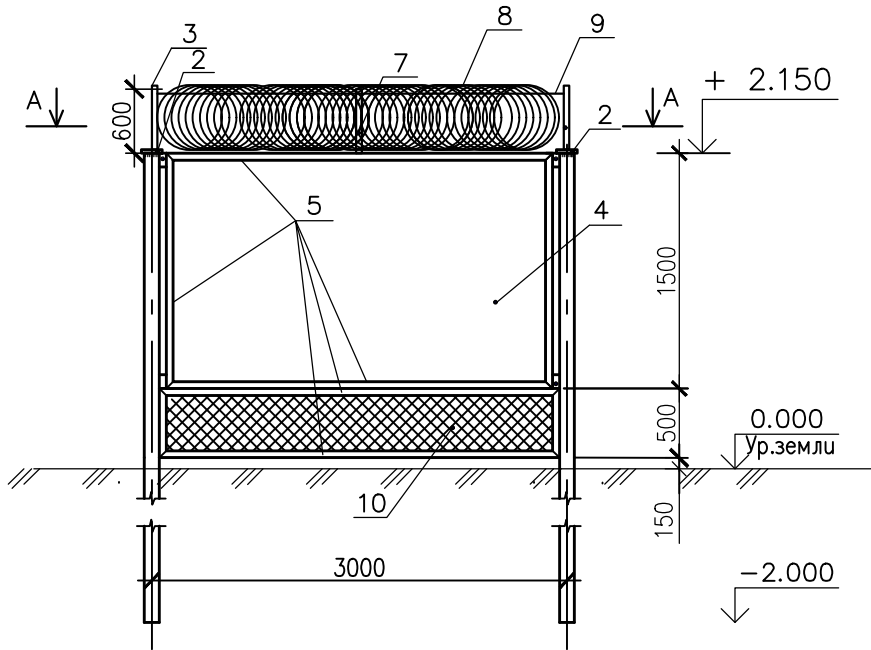

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
		На 1 секцию ОГ-1			
		Стойка СТ-1	1		
1		Труба 108х4 ГОСТ 10704-91* ВСт3пс5, ГОСТ 10705* L=4150	1	21,033	
2		Лист 6х150 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88* L=150	1	1.06	
3	ГОСТ 8509-83	Уголок 45х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88* L=600	1	2,02	
		Сплошная панель СП-1	1		
4		Профнастил С8 окрашенный RAL7035 h=0,7 мм	4,5	4.92	м ²
5		Уголок 50х3 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	16,00	2.32	0,037 м
6		Лист 6х100 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88* L=100	4	0.47	
7	ГОСТ 8509-83	Уголок 45х5 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88* L=600	1	2,02	
8	ТУ 1211-005-79784364-2013	СББ АКЛ-М Ш тип "Егоза" диаметр 500/66 витков/12 п.м./ 3 кл.	3,0		м.п
9	ГОСТ 3282-74	Проволока 2,5-О-2Ц-I	3,0		
10	ГОСТ 5336-80	Сетка "Рабица" с ячейкой 50х50	1,5		м2

- 1.Спиральный барьер безопасности типа "Егоза" монтировать витками на проволоку оцинкованную термически обработанную II группы по ГОСТ 3282.
2. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9476-75.
3. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465 цвета RAL3031 по слою грунтовки ГФ-021.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

							16048.Р-14-АС1
							Установка комплексной подготовки газа на Средневилюйском ГКМ (I этап)
1	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Вспомогательные сооружения Контрольно-пропускной пункт (1 очередь)
	Разработал	Коновалова					Стадия
	Проверил						Р
							Лист
							4
							Листов
							УКСиР ПАО "ЯТЭК"
							Секция металлического ограждения ОГ-1 Разрез А-А. Разрез 1-1