
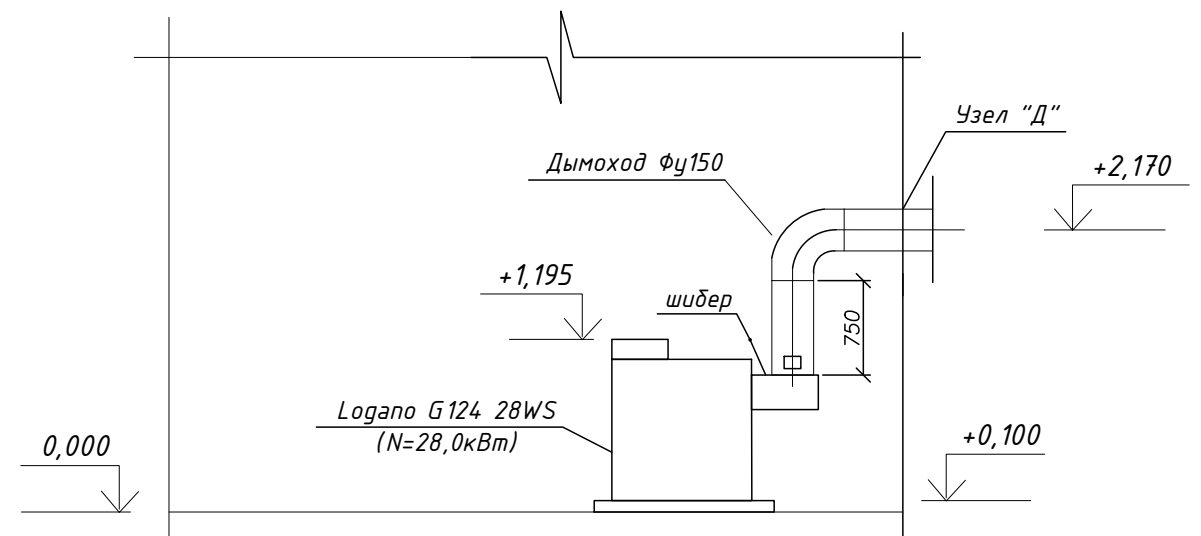


Узел "Д"
Выход дымохода через стену

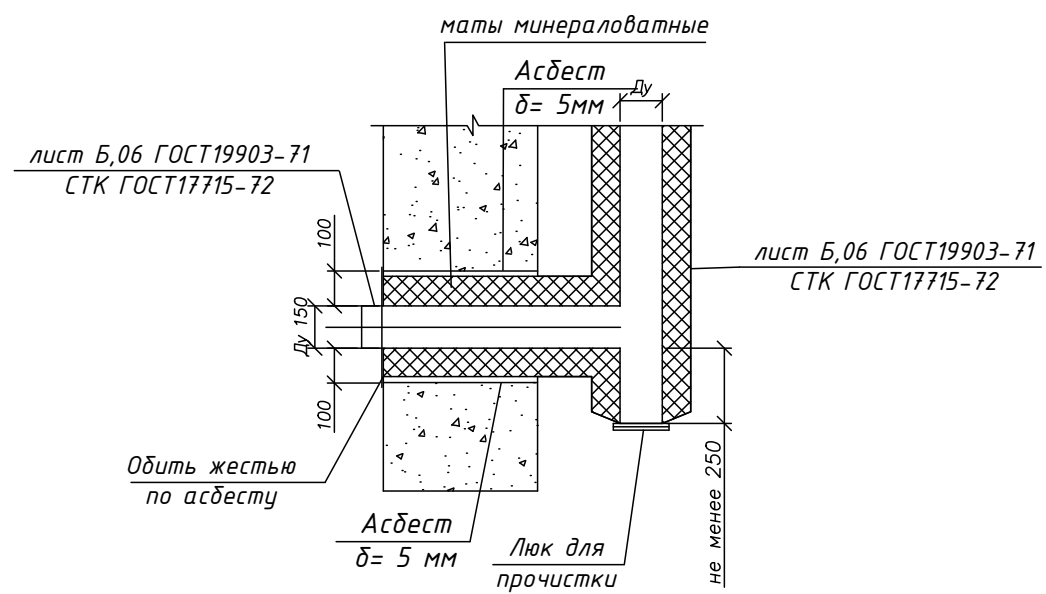

Согласовано:

Начальник УКСиР _____ Голованов В.И.

Главный энергетик _____ Ахсанов Э.Т.

Начальник ЦИТС _____ Бабичев В.В.

							Реконструкция котельной УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса				
ГИП	Аммосова						Внутренние сети газоснабжения			Лист	Листов
Проверил	Федоров								РП		
Исполнил	Иванова										
							Дымоход		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		

Копировал

43

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------