

План котельной теплового склада М1:100


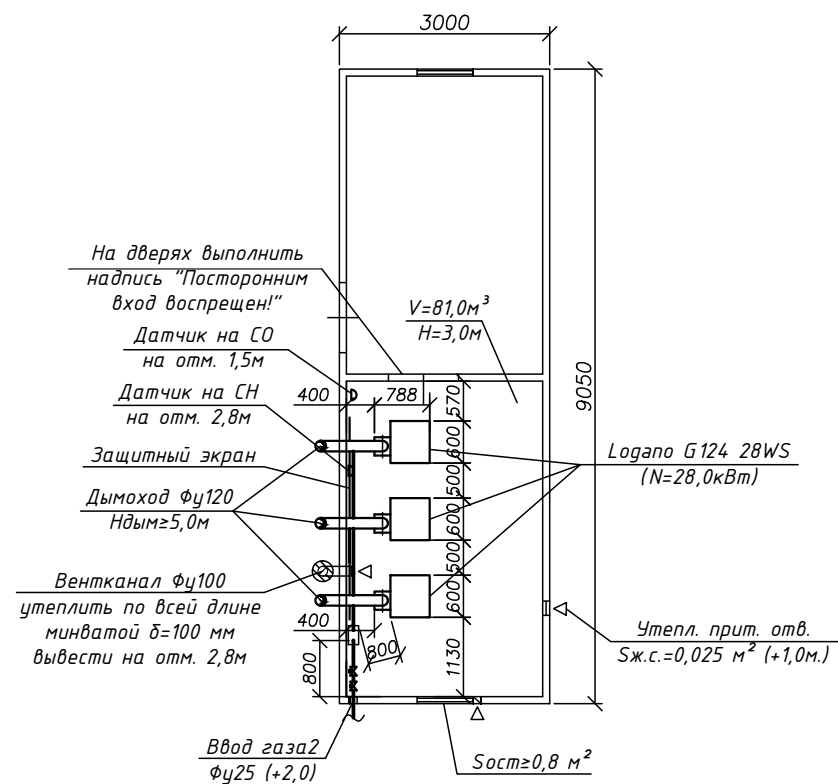


Схема газопровода

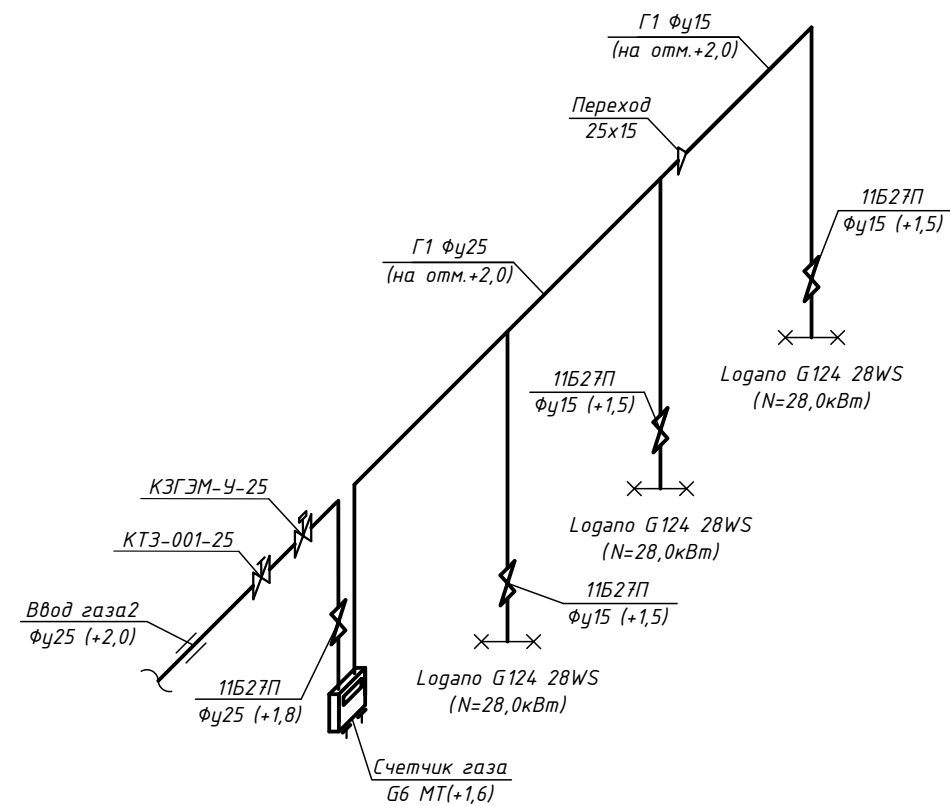


Согласовано:


Начальник УКСиР _____ Голованов В.И.

Главный энергетик _____ Ахсанов Э.Т.

Начальник ЦИТС _____ Бабичев В.В.

Условные обозначения:

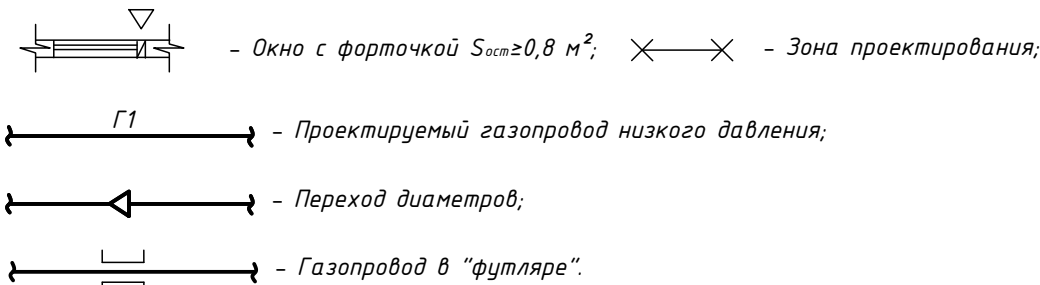

						Реконструкция котельной УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилуйского улуса				
						Внутренние сети газоснабжения			Лист	Листов
ГИП		Аммосова						РП		
Проверил		Федоров								
Исполнил		Иванова								
						План котельной теплового склада Схема газопровода		