

«Утверждаю
Технический директор ОАО «ЯТЭК»

А.П. Кочкин
« » 2014 г.

**Техническое задание на поставку расходомеров
для УКПГ-1**


№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Расходомеры (согласно опросных листов 101-131)	Шт.	31,00
	Итого	Шт.	31,00

- 9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству об обеспечении единства измерений.
- 9.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
- 9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
- 9.4. Каждый прибор должен иметь свидетельство об утверждении типа (на русском языке), первичную заводскую поверку (действующую на территории РФ), методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке)
- Запрещена поставка оборудования:
- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 9.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
- 9.6. Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 9.7. Срок поставки 100 календарных дней.

Визы согласования

Главный метролог

Начальник УКСиР

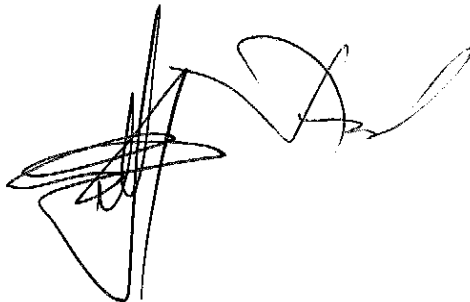

С.Н. Быков

В.И. Голованов

Согласовано

Формат А4

ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ117	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ12 «Нестабильный конденсат из кубового остатка 20К-1 на вход колонны стабилизации 20К-3»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ118	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ25 «Стабильный конденсат от 20К-3 на вход теплообменника 20Т-2»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ119	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ34 «Стабильный конденсат от аппаратов воздушного охлаждения 20 ВХ-2/1,2 на вход в резервуарный парк хранения стабильного конденсата»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ120	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ17 «Нестабильный конденсат от насосов Н-1/1,2 на вход печи нагрева 20 П-1»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ121	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ 18 «Нестабильный конденсат от насосов Н-1/4,5 на вход печи нагрева 20 П-1»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ122	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ19 «Стабильный конденсат от насосов Н-1/2,3 на вход печи нагрева 20 П-2»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ123	Опросный лист на расходомер. Трубопровод Г5 «Газ от колонны деэтанализации 20К-1 на вход АГРС»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ124	Опросный лист на расходомер. Трубопровод Г6 «Газ от колонны деэтанализации 20К-2 на вход АГРС»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ125	Опросный лист на расходомер. Трубопровод Г10 «Газ от колонны стабилизации 20К-3 на вход аппаратов воздушного охлаждения газа 20 ВХ-1/1,2»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ126	Опросный лист на расходомер. Трубопровод Г4 «Газопровод высокого давления I категории»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ127	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ-8 «Газоконденсатная смесь на орошение колонны деэтанализации 20К-1»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ128	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ-9 «Газоконденсатная смесь на орошение колонны деэтанализации 20К-2»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ129	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ-10 «Газоконденсатная смесь от теплообменника 20Т-2 на питание колонны деэтанализации 20К-1»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ130	Опросный лист на расходомер. Трубопровод КГ-11 «Газоконденсатная смесь от теплообменника 20Т-2 на питание колонны деэтанализации 20К-2»
ПСД-09-2011-00- С005-АТ.ОЛ131	Опросный лист на расходомер. «Трубопровод КГ-11 (рециркуляция)»

И.И. (Васильев С.Н.)

Инв. № подл.	Взам. инв. №
960	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	Подокл.	Подпись	Дата

ПСД-09-2011-00-С005-АТ.В.2

Лист

2