

«Утверждаю
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
«02» 03 2015 г.

Техническое задание на поставку клиновых задвижек

П.№	Заявка	ЦФО	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	257	МРС	Задвижка Ду150 Ру16 ХЛ1 "А" ГОСТ 12821-80 30лс41нж фланц.	шт	6,00
2	257	МРС	Задвижка Ду200 Ру16 30лс41нж L-300мм фланц.	шт	4,00
3	257	МРС	Задвижка клиновая Ду80 Ру16 (30лс41нж) ХЛ1 КОФ ст.09Г2С	шт	5,00
4	257	МРС	Задвижка клиновая Ду80 Ру16 (30лс41нж) ХЛ1 с КОФ ст.09Г2С	шт	9,00
5	257	МРС	Задвижка клиновая Ду200 Ру1,6 МПа, стальная ХЛ1 с КОФ	шт	10,00
6	257	МРС	Задвижка клиновая Ду100 Ру1,6 Мпа ХЛ1 с КОФ ст.09Г2С	шт	10,00
7	154	ЦХП	Задвижка Ду100 Ру16 ХЛ1 30лс41нж с КОФ 09Г2С	шт	3,00
8	154	ЦХП	Задвижка Ду150 Ру16 30лс41нж ХЛ1	шт	3,00
9	154	ЦХП	Задвижка Ду80 Ру16 30лс41нж ХЛ1	шт	3,00
10	337	КРС	Задвижка Ду150 Ру16 стальная фланц. ХЛ1 с КОФ 09Г2С	шт	8,00
11	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду50 Ру16 ХЛ газ с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-00-С005-ТХ.С)	шт	3,00
12	10	ОКСИР	Клапан обратный КОП Ду 50-40 19лс53нж ХЛ1 газ с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	1,00
13	10	ОКСИР	Клапан обратный КОП 100-40 19лс53нж ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-5.1-5.10-ТХ.С)	шт	10,00
14	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 50, Ру 1,6 МПа ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-00-С005-ТХ.С)	шт	4,00
15	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 50 Ру 2,5МПа ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-5.14-ТХ.С)	шт	1,00
16	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 100 Ру 1,6 Мпа ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	1,00
17	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 150 Ру 1,6 Мпа ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	4,00
18	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 300 Ру 1,6МПа ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-5.19-ТХ.С)	шт	3,00
19	10	ОКСИР	Задвижка ст. Ду50 Ру4,0 МПа ХЛ1 газ ХЛ1 с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	2,00
20	10	ОКСИР	Задвижка клиновая Ду 50, Ру 6,3 Мпа ХЛ1 газ с КОФ 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-00-С005-ТХ.С)	шт	1,00
21	13	ОКСИР	Задвижка Ду100 Ру6,3 МПа ХЛ кл.А газ с КОФ ст. 09Г2С (согласно ПСД-09-2011-02-00-ТХ.С)	шт	4,00
Итого				шт	95,00

- Оборудование должно соответствовать соответствию техническому регламенту Таможенного союза Таможенного Союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- Класс герметичности затвора – «А» по ГОСТ Р 54808, испытательная среда – воздух, давление испытаний Р_{исп}=Р_Н.
- Температура рабочая от - 53 до + 35°C.
- Место эксплуатации оборудования – на открытом воздухе.
- Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия - 61°C.
- Цвет корпуса – серый, цвет привода (штурвала) – красный.
- Уплотнение сальникового узла задвижек – набивка сальниковая типа Графлекс НУ1260 (или аналог) плетеная из нитей НГ-С армированных стеклонитью с угловой оплеткой из высокотемпературного углеродного волокна.
- Перечень обязательной технической документации:
 - паспорт оборудования, содержащий информацию в соответствии с п. 23 ТР ТС 032/2013;
 - руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке, содержащее информацию в соответствии с п. 27 ТР ТС 032/2013;
 - сертификат или декларация о соответствии ТР ТС 032/2013.

- 9 Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.
- 10 Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.
- 11 Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
- 12 Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
- 13 Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
- 14 Состав ЗИП: комплект прокладок межфланцевых, комплект колец уплотнений сальникового узла.


Составил

Инженер по комплектации
оборудования ОКСиР

Визы согласования

Директор по КСиР

Главный механик

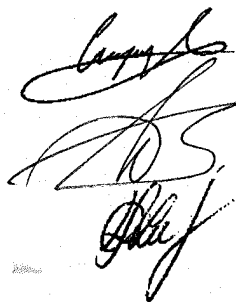

Г.К. Стручков

В.И. Голованов

Д.В. Кияшко