

Предприятие, заполнившее опросный лист: ОАО «ЯТЭК»

Адрес _____

Должность, Фамилия И.О. ответственного лица: _____

Контактный тел. раб.: _____

E-mail _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЕМКОСТЬ СБОРА И ВЫДАЧИ КОНДЕНСАТА			
ВОПРОСЫ		ОТВЕТЫ	
1. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ			
1.1. Внутренний объем (вместимость), м ³		10	
1.2. Избыточное технологическое давление, МПа, возможные отклонения ^{*)} , (±), МПа		0,07	
1.3. Температура рабочая, °С, возможные отклонения ^{*)} , (±), °С		± 10	
1.4. Наличие обогревающего устройства и место его установки (внутри, снаружи)		Нет	
1.5. Тип погружного насоса (герметичный, негерметичный)		Нет	
1.6. Требуемые подача, м ³ /ч, и напор, м, насоса		---	
1.7. Тип опоры (седловая, бетонный ложемент)		---	
1.8. Глубина, мм, установки емкости от планировочной поверхности до верхней образующей корпуса (для дренажных емкостей, устанавливаемых ниже «нулевой» отметки)		-1150	
1.9. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию		уровень, давление	
1.10. Противодействие в системе сброса от предохранительного клапана, МПа		нет	
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ			
2.1. Наименование среды и её агрегатное состояние		Газовый конденсат	
2.2. Физическое состояние (газ, пар, жидкость)		жидкость, газ	
2.3. Плотность среды, кг/м ³ , : для газа, приведенная к условиям: t=20°С, P=0,1013 МПа, для жидкости – при рабочих условиях		от 500 до 1000 кг/м ³	
2.4. Характер среды: - категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99, - группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.5-99, - класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99, - класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78)		ПАТЗ В-1г зона 0 класс опасности 4	
2.5. Характеристика теплоносителя (наименование, молярная доля, %, каждого компонента, температура, °С, избыточное давление, МПа)		нет	
		Лист	1
		Листов	3
Составил		184-ОЛ-ЕСК	
Проверил			
Руководил			



Веткин 13.08.12

ВОПРОСЫ	ОТВЕТЫ
2.6. Абсолютное давление насыщенных паров при температуре жидкости до регулирующего клапана ^{**)} , МПа)	-
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	
3.1. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт.	1
3.2. Вид поставки: блочная, не блочная	не блочная
3.3. Требуемый срок службы изделия, лет	20
3.4. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке)	подземно
3.6. Место расположения объекта, где установлен аппарат (город, район)	Республика Саха (Якутия), Вилуйский улус, п.Кысыл-Сыр, Площадка Средневилуйского ГKM
3.7. Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия, °C,; средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98, °C,	минус 61 минус 53
3.8. Материал корпуса аппарата	сталь 09Г2С-8 (ГОСТ 5520-79)
3.9. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа: Емкость дренажную укомплектовать ответными фланцами из стали марки 09Г2С, класс прочности K52, а так же комплектами крепежных изделий, прокладок. Емкость поставить с антикоррозийным покрытием внутренней поверхности аппарата типа «Цинотан» толщиной слоя 300 мкм, наружное покрытие – грунт ГФ-021. В комплект должны входить: заглушки, прокладки и крепежные изделия для люков; ответные фланцы, крепежные изделия и прокладки для фланцевых присоединений трубопроводов.	

Экспликация штуцеров

Обозначение	Наименование	Проход условный Ду, мм
А	Люк	875
Б		700
В	Вход продукта	89
Г	Выход продукта	89
Д	Выход газа (сброс на свечу)	150
Е	Для уровнемера	65

				Лист	2
				Листов	3
Составил				184-ОЛ-ЕСК	
Проверил					
Руководил					

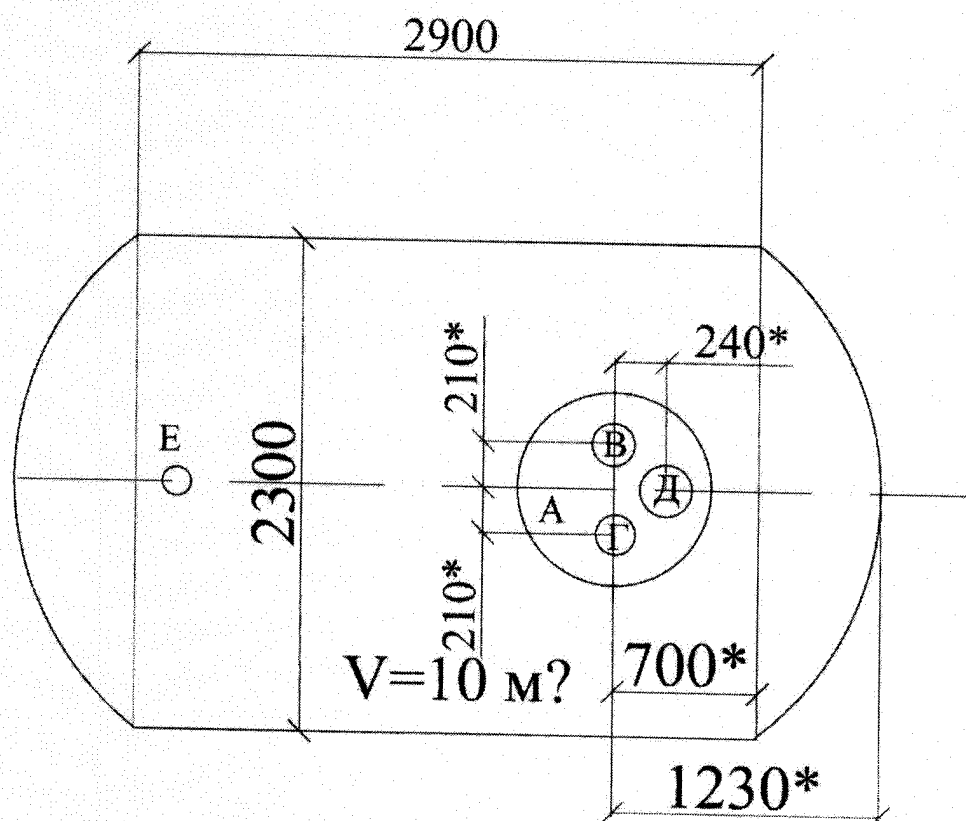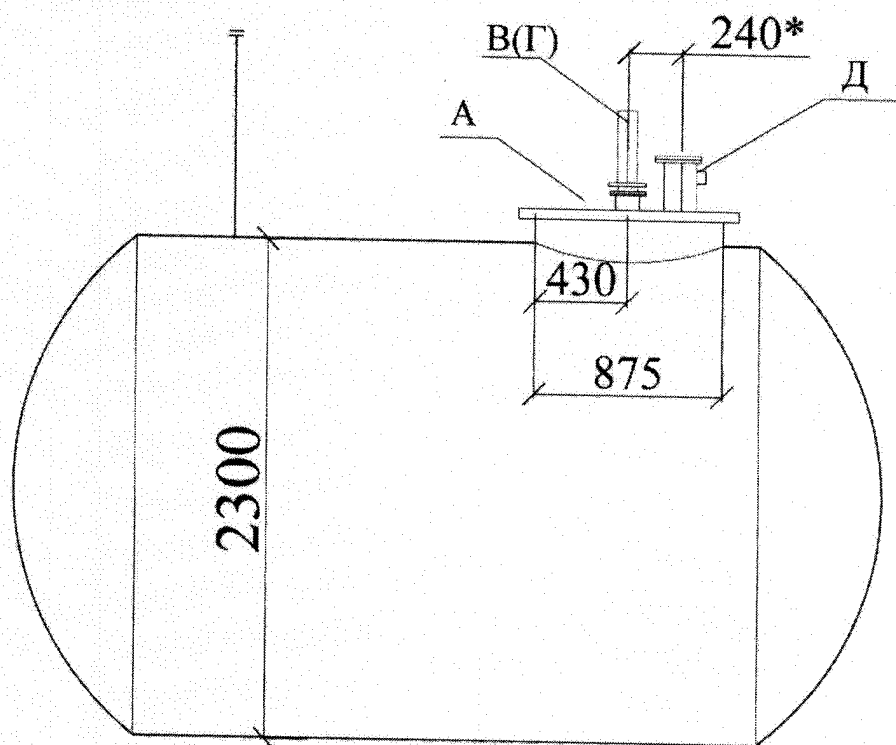

Эскиз аппарата