

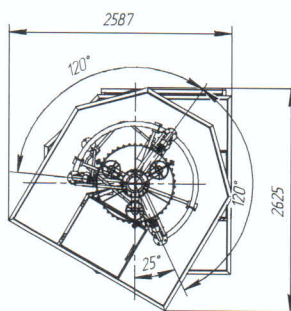
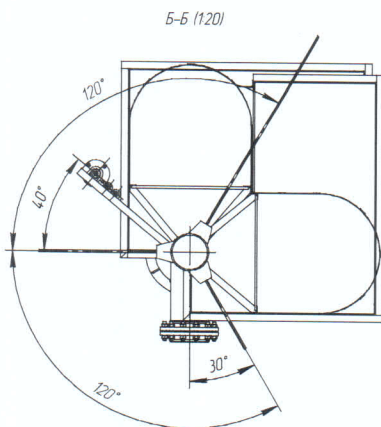
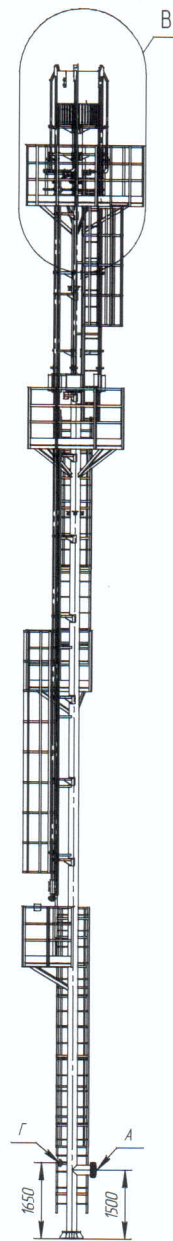
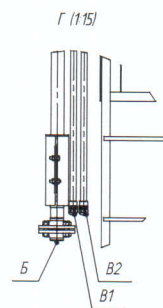
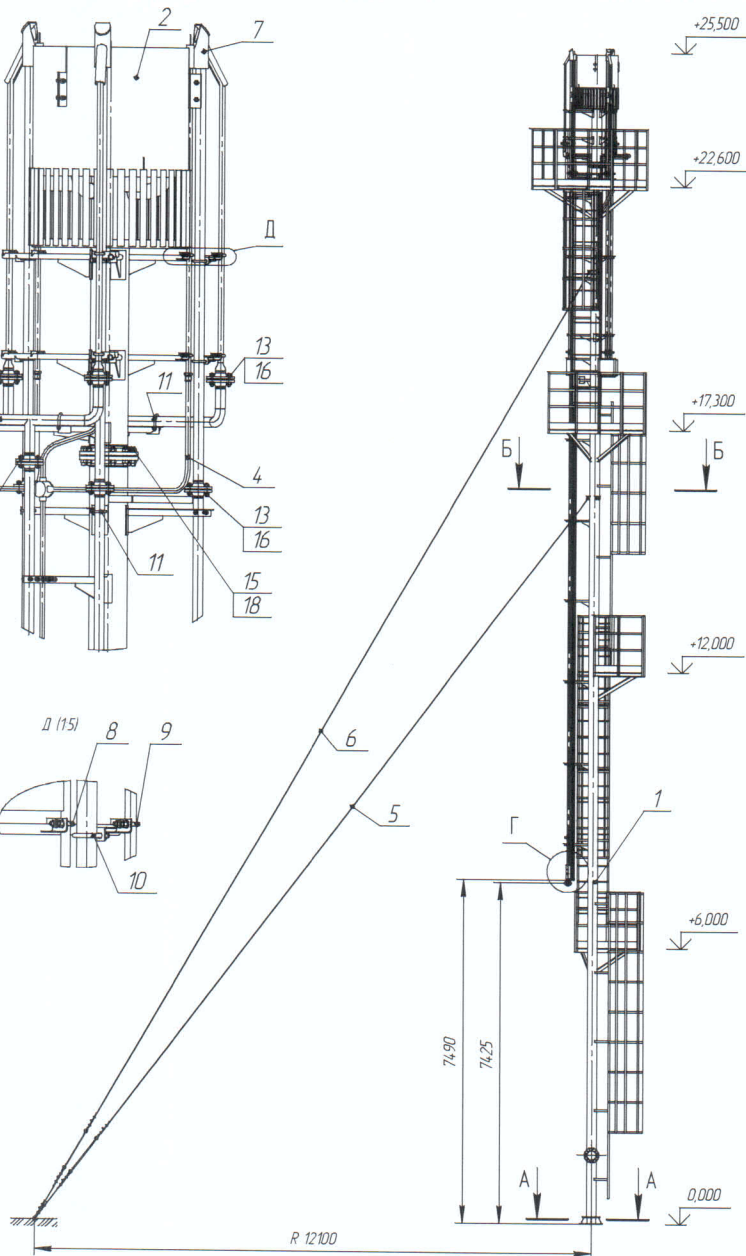



В (120) без площадок и лестниц

095.1102-00.00.0000 СБ

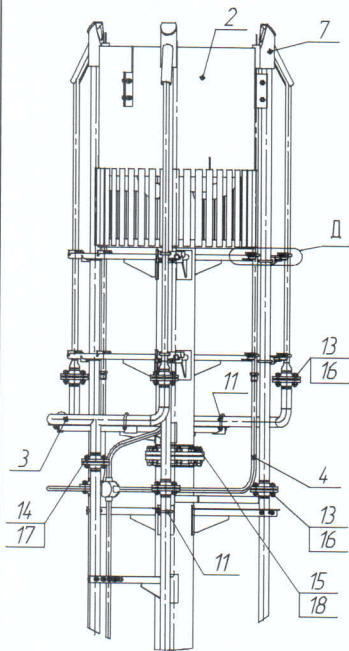


Экспликация штуцеров				
Обозн.	Наименование	Кол-во	Ди	Рн кгс/см
A	Газ на сжигание	1	200	16
B	Газо-воздушная смесь на дежурную горелку	1	50	16
B1	Линия 220 В (на БВН)	1	20	-
B2	Линия контроля пламени	1	20	-
Г	Отбор проб	1	50	16

1. Оси крепления растяжки поз.12 и шпильки поз. 19 на чертеже условно не показаны. Они устанавливаются в соответствии с инструкцией по монтажу на факельную установку.


					095.11.02-00.00.000 СБ			
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Установка факельная		Лит	Масса	Масштаб
Разработ.	Старикова			УФ-Н25-Ду200-Н1500-ГФН-200-270-0,05-А			3100	1:75
Проб.	Плешаков			Сварочный чертеж				
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.						000 "ГПИ"		
Утв.	Зидиханов			Копировал		Формат А2		

Ф1/2




Д-Д (1:40)

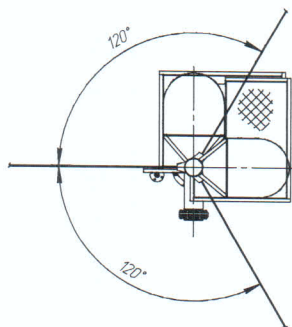

Е-Е (1:15)



Наименование	Кол.
Установка факельная низкого давления УФ-Н25-Ду200-Н1500-ГФНГ-200-270-0,1-А	1
Блок автоматики розжига и контроля пламени (БАРКП)	1
Блок запорно-регулирующий (БЗР)	1
Блок операторный (БО)	1
Блок высокого напряжения (БВН)	2

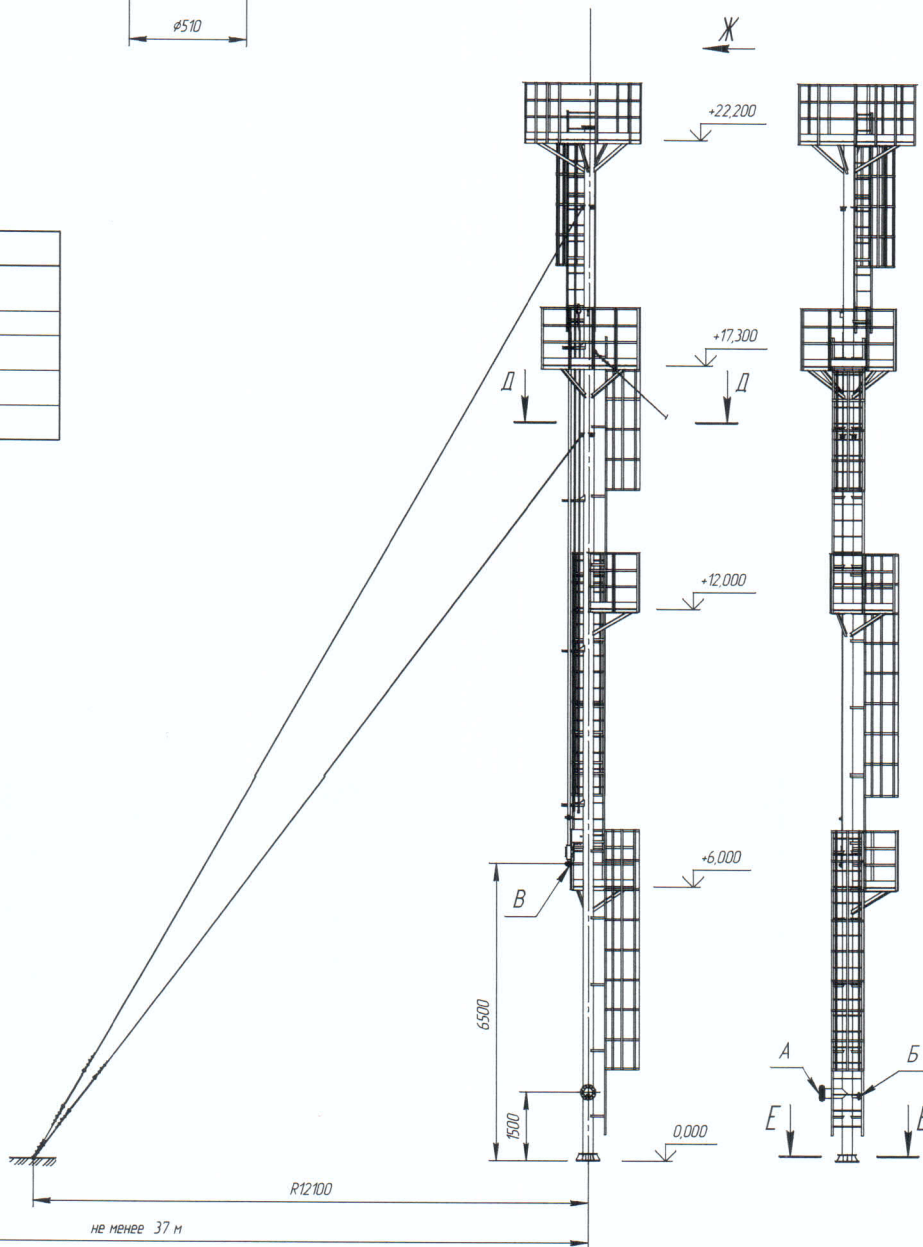

Перв. примен.

Стрел. №

Падн. и дата

Взам. инв. №

Падн. и дата

Инв. № падн.

Экспликация штуцеров				
Обозн.	Наименование	Кол-во	Ду	Рн кгс/см
А	Газ на сжигание	1	200	16
Б	Патрубок отбора проб	1	50	16
В	Газо-воздушная смесь на дежурную горелку	1	50	16

095.11.02-00.00.000					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка факельная УФ-Н25-Ду200-Н1500- ГФНГ-200-270-0,1-А	Лит. Масса Масштаб
Разраб.	Старикова				1:75
Проб.					Лист Листов 1
Т.контр.					
Н.контр.					
Этд.	Зидиханов			Общий вид	000 "ГПИ"
Копировал				Формат А2	